

[illegible]

№ п/п	наименование объекта, адрес, вид собственности	наименование здания	ЭЭ (кВт)	Идентификационный номер	наименование прибора учета	класс	показатель	единица измерения	состояние
142	Иппенко Е.С., Ростовская обл., п. Матвеев Курган, ул. Комсомольская, д. 106, кв. 1 (от ПС М-Курганская ВЛ-10кВ №2)	на фасаде дома	000000012074481M	Меркурий 201	прибор учета на границе раздела сетей	2,5			
143	Засоба О.М., Ростовская обл., п. Матвеев Курган, ул. Комсомольская, д. 106, кв. 2 (от ПС М-Курганская ВЛ-10кВ №2)	на фасаде дома	0000000022079645	Меркурий 201	прибор учета на границе раздела сетей	2,5			
144	Налалова О.Н., Ростовская обл., п. Матвеев Курган, ул. Комсомольская, д. 11а, строение 1, кв. 1 (от ПС М-Курганская ВЛ-10кВ №2)	на фасаде дома	370342	Нева 103	прибор учета на границе раздела сетей	2,5			
145	Трегубов И.П., Ростовская обл., п. Матвеев Курган, ул. Комсомольская, д. 11а, строение 1, кв. 2 (от ПС М-Курганская ВЛ-10кВ №2)	на фасаде дома	370190	Нева 103	прибор учета на границе раздела сетей	2,5			
146	Рязанцев А.В., Ростовская обл., п. Матвеев Курган, ул. Комсомольская, д. 11а, строение 2, кв. 1 (от ПС М-Курганская ВЛ-10кВ №2)	на фасаде дома	374932	Нева 103	прибор учета на границе раздела сетей	2,5			
147	Мильченко А.П., Ростовская обл., п. Матвеев Курган, ул. Комсомольская, д. 12а, кв. 1 (от ПС М-Курганская ВЛ-10кВ №2)	на фасаде дома	22080437	Меркурий 201	прибор учета на границе раздела сетей	2,5			
148	Рыбалко С.А., Ростовская обл., п. Матвеев Курган, ул. Комсомольская, д. 12а, кв. 2 (от ПС М-Курганская ВЛ-10кВ №2)	на фасаде дома	22082096	Меркурий 201	прибор учета на границе раздела сетей	2,5			
149	Кудряшев М.Н., Ростовская обл., п. Матвеев Курган, ул. Комсомольская, д. 14а, кв. 1 (от ПС М-Курганская ВЛ-10кВ №2)	на фасаде дома	22080446	Меркурий 201	прибор учета на границе раздела сетей	2,5			
150	Кравченко Д.А., Ростовская обл., п. Матвеев Курган, ул. Комсомольская, д. 14а, кв. 2 (от ПС М-Курганская ВЛ-10кВ №2)	на фасаде дома	2208056	Меркурий 201	прибор учета на границе раздела сетей	2,5			
151	ИП Пастухов (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/2 РП-19 ТП 10/0,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Чехова, 346/3	РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №975А	103225437	ЦЭ 6803В	прибор учета на границе раздела сетей	85	40		
152	ИП Усенко И.В., нежилое помещение (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/2 РП-19 ТП 10/0,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Чехова, 346/3	РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №975А	011076087006947	ЦЭ 6803В	прибор учета на границе раздела сетей	2			
153	ИП Ворона С.Д. (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/2 РП-19 ТП 10/0,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Чехова, 346/3	РУ-0,4кВ ТП 10/0,4кВ №975А	011076085000437	ЦЭ 6803В	прибор учета на границе раздела сетей	1,5			
154	ИП Есаян К.С., парикмахерская (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/1 РП-19 ТП 10/0,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Шило, 265А	ВРУ-0,4кВ	038811166	Меркурий 230 АМ 02	прибор учета на границе раздела сетей	11,5			Опосредованно через ВРУ дома по ул. С. Шило, 265А, ТСЖ "Сад Вишневый"
155	ИП Полесская В.Г., студия загара (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/2 РП-19 ТП 10/0,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Шило, 265А	ВРУ-0,4кВ	009026032004495	ЦЭ 6803В	прибор учета на границе раздела сетей	15			Опосредованно через ВРУ дома по ул. С. Шило, 265А, ТСЖ "Сад Вишневый"
156	ТСЖ "Сад Вишневый", МКД, ВРУ-1, ввод №2 ОРПУ (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/1 и 274/2 РП-19 ТП 10/0,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Шило, 265А	ВРУ-0,4кВ жилого дома	0851580305607020	ЦЭ 6803В			60		
157	ТСЖ "Сад Вишневый", МКД, ВРУ-1, ввод №2 ОРПУ (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/1 и 274/2 РП-19 ТП 10/0,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Шило, 265А	ВРУ-0,4кВ жилого дома	0851580305614639	ЦЭ 6803В			20		
158	ТСЖ "Сад Вишневый", МКД, ВРУ-1, лифты (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/1 и 274/2 РП-19 ТП 10/0,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Шило, 265А	ВРУ-0,4кВ жилого дома	0851580305591169	ЦЭ 6803В			15		
159	ТСЖ "Сад Вишневый", МКД, ВРУ-2, ввод №1 ОРПУ (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/1 и 274/2 РП-19 ТП 10/0,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Шило, 265А	ВРУ-0,4кВ жилого дома	0747771005208589	ЦЭ 6803В	прибор учета на границе раздела сетей	365,7	40		

161	ТСЖ "д. Вишнево" МКД ВРУ-0,4кВ, подъезд 1 (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №6274/1 и 274/2 РП-19 ТП 100,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Шило, 265А	ВРУ-0,4кВ жилого дома	074770801111/М/	ЦЭ 6803В	100/5	70	прибор учета на границе раздела сетей	
162	ООО "Турмалин", ВРУ дома 0,4кВ (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №6274/1 и 274/2 РП-19 ТП 100,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Шило, 265	ВРУ-0,4кВ жилого дома	113274903	ЦЭ 6803В	100/5	20		
163	ТСН (ТСЖ) "Вишневый сад 265-Г", ВРУ-0,4кВ, подъезд 1 (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №6274/1 и 274/2 РП-19 ТП 100,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Шило, 265Г	ВРУ-0,4кВ жилого дома	113274986	ЦЭ 6803В	400/5	80		
164	ТСН (ТСЖ) "Вишневый сад 265-Г", ВРУ-0,4кВ, подъезд 2, 3 (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №6274/1 и 274/2 РП-19 ТП 100,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Шило, 265Г	ВРУ-0,4кВ жилого дома	113274737	ЦЭ 6803В	250/5	50		
165	ТСН (ТСЖ) "Вишневый сад 265-Г", ВРУ-0,4кВ, подъезд 4 (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №6274/1 и 274/2 РП-19 ТП 100,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Шило, 265Г	ВРУ-0,4кВ жилого дома	113274904	ЦЭ 6803В	400/5	80		
166	ТСН (ТСЖ) "Вишневый сад 265-Г", ВРУ-0,4кВ, подъезд 5 (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №6274/1 и 274/2 РП-19 ТП 100,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Шило, 265Г	ВРУ-0,4кВ жилого дома	113274901	ЦЭ 6803В	250/5	50		
167	ТСН (ТСЖ) "Вишневый сад 265-Г", ВРУ-0,4кВ, подъезд 6 (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №6274/1 и 274/2 РП-19 ТП 100,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Шило, 265Г	ВРУ-0,4кВ жилого дома	113274733	ЦЭ 6803В	200/5	40	прибор учета на границе раздела сетей	
168	ТСН (ТСЖ) "Вишневый сад 265-Г", ВРУ-0,4кВ, подъезд 7 (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №6274/1 и 274/2 РП-19 ТП 100,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Шило, 265Г	ВРУ-0,4кВ жилого дома	113274771	ЦЭ 6803В	400/5	80		
169	ТСН (ТСЖ) "Вишневый сад 265-Г", ВРУ-0,4кВ, лифты подъезды 1, 2, 3 (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №6274/1 и 274/2 РП-19 ТП 100,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Шило, 265Г	ВРУ-0,4кВ жилого дома	113274432	ЦЭ 6803В	200/5	40		
170	ТСН (ТСЖ) "Вишневый сад 265-Г", ВРУ-0,4кВ, лифты подъезд 4, 5 (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №6274/1 и 274/2 РП-19 ТП 100,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Шило, 265Г	ВРУ-0,4кВ жилого дома	113274130	ЦЭ 6803В	200/5	40		
171	ТСН (ТСЖ) "Вишневый сад 265-Г", ВРУ-0,4кВ, лифты подъезды 6, 7 (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №6274/1 и 274/2 РП-19 ТП 100,4кВ №975А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. С. Шило, 265Г	ВРУ-0,4кВ жилого дома	112392813	ЦЭ 6803ВМ		1		
172	ООО "Агро Гарант" (от ПС Сабек ВЛ-10кВ №6 ВЛ-10кВ ООО "ГазпромТрансгазКраснодар" отпайка от оп. №47 к ТП-100,4кВ №726А), Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26Б	ВРУ-0,4кВ жилого дома	103225281	ЦЭ 6803ВМ	300/5	60	прибор учета на границе раздела сетей	
173	Халенков А.В. (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/2 РП-19 КЛ-10кВ №61004/1 и 1004/2 ТП 100,4кВ №1004А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Сызранова, 23А	ВРУ-0,4кВ жилого дома	104192028	ЦЭ 6803В		1	прибор учета на границе раздела сетей	
174	Айрапетян В.В., офис (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/2 РП-19 м. №97 и 19 КЛ-10кВ к ТП 100,4кВ №1008А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Сызранова, 22	ВРУ-0,4кВ жилого дома	2000005960	СКАТ 111 М			прибор учета на границе раздела сетей	Опосредованно через сеть ООО "Алые Паруса"
175	Иваненко Е.С., офис (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/2 РП-19 м. №97 и 19 КЛ-10кВ к ТП 100,4кВ №1008А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Сызранова, 22	ВРУ-0,4кВ жилого дома	2000005971	СКАТ 101 М		1	прибор учета на границе раздела сетей	Опосредованно через сеть ООО "Алые Паруса"
176	Иваненко Е.С. (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/2 РП-19 м. №97 и 19 КЛ-10кВ к ТП 100,4кВ №1008А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Сызранова, 22	ВРУ-0,4кВ жилого дома	2000005557	СКАТ 101 М		1	прибор учета на границе раздела сетей	Опосредованно через сеть ООО "Алые Паруса"

179	Нагорная В.В., офис (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/2 РП-19 яч №№7 и 19 КЛ-10кВ к ТП 10/0,4кВ №1008А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Сызранова, 22	ВРУ-0,4кВ жилого дома	105118063	СКМ-100/10	105118063	1	1	1	прибор учёта на границе раздела сетей	Опосредованно через сети ООО "Алые Паруса"
180	Чепелева И.И., офис (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/2 РП-19 яч №№7 и 19 КЛ-10кВ к ТП 10/0,4кВ №1008А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Сызранова, 22	ВРУ-0,4кВ жилого дома	2000005848	СКАТ 101 М	2000005848	-	-	4,5	прибор учёта на границе раздела сетей	Опосредованно через сети ООО "Алые Паруса"
181	Дорогина Т.В., офис №1 (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/2 РП-19 яч №№7 и 19 КЛ-10кВ к ТП 10/0,4кВ №1008А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Сызранова, 22	ВРУ-0,4кВ жилого дома	105117333	ЦЗ 6803	105117333	-	-	3	прибор учёта на границе раздела сетей	Опосредованно через сети ООО "Алые Паруса"
182	Дорогина Т.В., офис №2 (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/2 РП-19 яч №№7 и 19 КЛ-10кВ к ТП 10/0,4кВ №1008А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Сызранова, 22	ВРУ-0,4кВ жилого дома	105117121	ЦЗ 6803	105117121	-	-	3	прибор учёта на границе раздела сетей	Опосредованно через сети ООО "Алые Паруса"
183	Дорогина Т.В., офис №3 (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/2 РП-19 яч №№7 и 19 КЛ-10кВ к ТП 10/0,4кВ №1008А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Сызранова, 22	ВРУ-0,4кВ жилого дома	105116879	ЦЗ 6803	105116879	-	-	3	прибор учёта на границе раздела сетей	Опосредованно через сети ООО "Алые Паруса"
184	Дорогина Т.В., офис №4 (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/2 РП-19 яч №№7 и 19 КЛ-10кВ к ТП 10/0,4кВ №1008А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Сызранова, 22	ВРУ-0,4кВ жилого дома	105116571	ЦЗ 6803	105116571	-	-	3	прибор учёта на границе раздела сетей	Опосредованно через сети ООО "Алые Паруса"
185	Паронин К.М., нежилое помещение (от ПС Т-27 КВЛ-10кВ №274/2 РП-19 яч №№7 и 19 КЛ-10кВ к ТП 10/0,4кВ №1008А), Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Сызранова, 22	ВРУ-0,4кВ жилого дома	105118063	ЦЗ 6803М	105118063	-	-	4,5	прибор учёта на границе раздела сетей	Опосредованно через сети ООО "Алые Паруса"

Примечание:

1. ΔЭл - потери эл. энергии в линиях (кВт*ч);

Эв - потребление активной эл. энергии за расчётный период;

Эр - потребление реактивной эл. энергии за расчётный период;

Р - величина сопротивления линии;

U - уровень напряжения в линии;

Тп - полное число часов работы линии за расчётный период, час;

Кф-коэффициент учитывающий формы графика за расчётный период, принимаются равным 1,15, согласно уровню напряжения питающей линии (6-10, 0,4кВ)



Исполнитель
ООО «ПК-ЭНЕРГО»



разметка смб

Приложение №3
к договору №6120401021402
от 24.11.2014г.

АКТ разграничения границ балансовой принадлежности сторон

№ _____

от «___» _____ 2015 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Таганрогэнерго», в лице исполнительного директора Глушенко Сергея Владимировича действующего на основании доверенности № 8 от 15.07.2015г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО» в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Никольское ш., 7.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 50 кВт

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов

400 кВА

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
ВЛ 10 кВ «Сады-1», опора №24 МУП «Таганрогэнерго»	ПС 110/35-10 кВ «Троицкая-1»	Опора №24 ВЛ 10 кВ «Сады-1»	10		400	3

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки МУП «Таганрогэнерго»	ОПОРЫ ПК-ЭНЕРГО
ВЛ 10кВ «Сады-1», опора №24	Отпайка ввода 10 кВ к КТП 10/0,4кВ №392-А

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:

Изоляторах опоры №24 ВЛ 10 кВ «Сады-1» МУП «Таганрогэнерго». Ответственность за состояние соединений на опоре №24 несет эксплуатирующая организация - МУП «Таганрогэнерго»

(описание границ балансовой принадлежности)



Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

Однолинейные схемы

ВЛ 10кВ «Садь-1» МУП «Таганрогэнерго»

Опора №24

Отпайка ввода 10 кВ КТП 392-А

КТП 10/0,4 кВ №392-А

Зеленым цветом обозначены электрические сети МУП «Таганрогэнерго»
Красным цветом обозначены электрические сети ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Примеч:

Подписи сторон:



С.В. Луценко



П.Б. Ручко

Главный инженер
ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Тел. (8634) 375-185

И.М. Скобцов



АКТ
разграничения границ эксплуатационной ответственности сторон

от «___» _____ 2015 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Таганрогэнерго», в лице исполнительного директора Глушенко Сергея Владимировича действующего на основании доверенности № 8 от 15.07.2015г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Николаевское №7.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 50 кВт

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов

400 кВА

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
ВЛ 10 кВ «Сады-1», опора №24 МУП «Таганрогэнерго»	ПС 110/35/10 кВ «Троицкая-1»	Опора №24 ВЛ 10 кВ «Сады-1»	10		400	3

У сторон на границе эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки МУП «Таганрогэнерго»	ООО «ПК-ЭНЕРГО»
ВЛ 10кВ «Сады-1», опора № 24	Отпайка ввода 10 кВ к КТП 10/0,4кВ №392-А

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:

Изоляторах опоры №24 ВЛ 10 кВ «Сады-1» МУП «Таганрогэнерго». Ответственность за состояние соединений на опоре №24 несет эксплуатирующая организация - МУП «Таганрогэнерго»


(описание границ эксплуатационной ответственности)



Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме
соединения электроустановок.

Однолинейные схемы

ВЛ 10кВ «Сады-1» МУП «Таганрогэнерго»

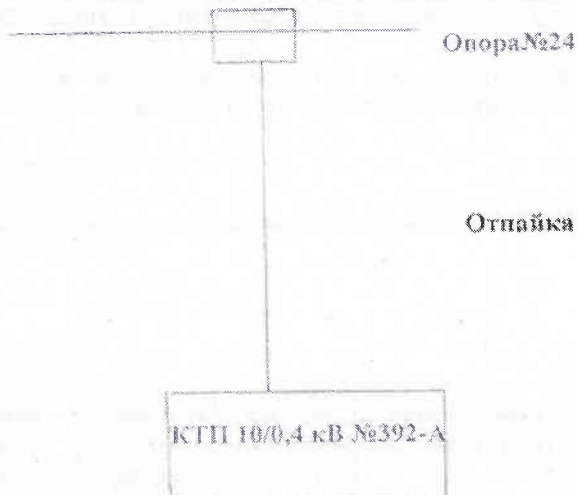

Зеленым цветом обозначены электрические сети МУП «Таганрогэнерго»
Красным цветом обозначены электрические сети ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Примеч:

Подписи сторон:



Заявитель



П.Б. Ручко

Главный инженер
ООО «ПК-ЭНЕРГО»

И.М. Скобцов

Тел. (8634) 375-185



АКТ
разграничения границ балансовой принадлежности сторон

от « » 2015 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Таганрогэнерго», в лице исполнительного директора Сергея Владимировича действующего на основании доверенности № 8 от 15.07.2015г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Павла Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Николаевское ш., 7.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 50 кВт

суммарная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности и присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности и электроснабжения
ВЛ 10 кВ «Сады-1», опора №19 МУП «Таганрогэнерго»	ПС 110/35/10 кВ «Троицкая-1»	Опора №19 ВЛ 10 кВ «Сады-1»	10		400	3

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологические элементы электрической сети:

Наименование электроустановки МУП «Таганрогэнерго»	ООО «ПК-ЭНЕРГО»
ВЛ 10 кВ «Сады-1», опора №19	Отпайка ввода 10 кВ к КТП 10/0,4 кВ №107-А

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:

в изоляторах опоры №19 ВЛ 10 кВ «Сады-1» МУП «Таганрогэнерго». Ответственность за состояние соединений на опоре №19 несет эксплуатирующая организация МУП «Таганрогэнерго»

(описание границ балансовой принадлежности)



Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме электроустановок.

Однолинейные схемы

ВЛ 10кВ «Сады-1» МУП «Таганрогэнерго»

Опора №19

Отпайка ввода 10 кВ КТП107-А

КТП 10/0,4 кВ №107-А

Схемой обозначены электрические сети МУП «Таганрогэнерго»
Схемой обозначены электрические сети ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Стороны:



Заявитель

Генеральный директор
ООО «ПК-ЭНЕРГО»

П.Б. Ручко

Главный инженер
ООО «ПК-ЭНЕРГО»

И.М. Скобцов

Тел. (8634) 375-185



АКТ

разграничения границ эксплуатационной ответственности сторон

от « » 2015 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Таганрогэнерго», в лице исполнительного директора Сергея Владимировича действующего на основании доверенности № 8 от 15.07.2015г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, Ильинское ш., 7.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 50 кВт

суммарная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
10 кВ «Сады-1», опора №19 МУП «Таганрогэнерго»	ПС 110/35/10 кВ «Троицкая-1»	Опора №19 ВЛ 10 кВ «Сады-1»	10		400	3

У сторон на границе эксплуатационной ответственности находятся следующие технологические элементы электрической сети:

Наименование электроустановки	ООО «ПК-ЭНЕРГО»
10 кВ «Сады-1», опора №19	Отпайка ввода 10 кВ к КТП 10/0,4кВ №107-А


Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:

Изоляторах опоры №19 ВЛ 10 кВ «Сады-1» МУП «Таганрогэнерго». Ответственность за состояние соединений на опоре №19 несет эксплуатирующая организация - МУП «Таганрогэнерго»

(описание границ эксплуатационной ответственности)



Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме присоединения электроустановок.

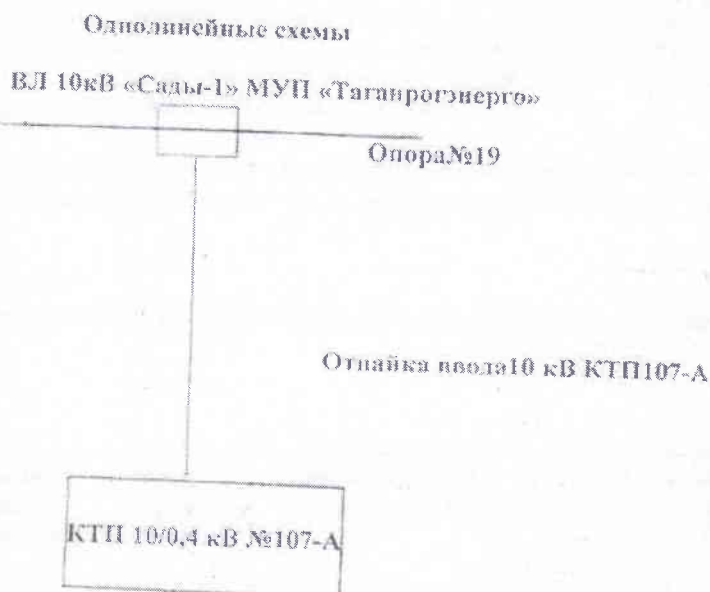

Зеленым цветом обозначены электрические сети МУП «Таганрогэнерго»
Красным цветом обозначены электрические сети ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Примечание:

Подписи сторон:



С.В. Глушенко

Заявитель

Генеральный директор
ООО «ПК-ЭНЕРГО»



П.Б. Ручко

Главный инженер
ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Тел. (8654) 375-185

И.М. Скобцов



АКТ

разграничения границ балансовой принадлежности сторон

от « » 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «Таганрогэнерго», в лице директора Глушенко Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности № 8 от 15.07.2015г., с другой стороны, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Москатова, 3.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 8 кВт

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов кВА .

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
Кабельные наконечники присоединяющей КЛ 0,4 кВ от ПУ 0,4 кВ № 180 вл. ВРУ жилого дома по адресу: ул. Москатова, 3	КЛ 6 кВ №31 РП-6 Т-12	Кабельные наконечник и КЛ 0,4кВ	0,4 кВ	8	-	3

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически законченные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки ООО «ПК-ЭНЕРГО»	МУП «Таганрогэнерго»
КЛ 0,4 кВ к отдельному присоединению	Кабельные наконечники КЛ 0,4 кВ жилого дома ул. Москатова, 3

Границы балансовой принадлежности сторон установлены на кабельных наконечниках КЛ 0,4 кВ в ВРУ 0,4кВ


(описание границ балансовой принадлежности)



Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме присоединения электроустановок.

Однолинейные схемы

ВРУ 0,4 кВ жилого дома по адресу: ул. Москатова, 3

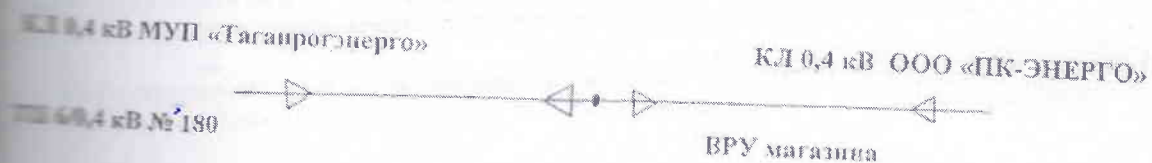

Схематично обозначены электрические сети ООО «ПК-ЭНЕРГО»,
Схематично обозначены электрические сети МУП «Таганрогэнерго»

Стороны:

Директор
ООО «ПК-ЭНЕРГО»
И.Б. Ручко

Заявитель
Директор
МУП «Таганрогэнерго»
С.В. Глушенко
м.п.



АКТ

разграничения границ эксплуатационной ответственности сторон

от « » 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «Таганрогэнерго», в лице директора Глущенко Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности № 8 от 15.07.2015г., с другой стороны, оформили и подписали настоящий акт, устанавливающий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Москатова, 3.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 8 кВт

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
Кабельные наконечники присоединения КЛ 0,4 кВ от ВРУ 0,4 кВ ТП 180 в ВРУ жилого дома по адресу: ул. Москатова, 3	КЛ 6 кВ №31 РП-6 Т-12	Кабельные наконечники и КЛ 0,4кВ	0,4 кВ	8		3

У сторон на границе эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически связанные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки ООО «ПК-ЭНЕРГО»	МУП «Таганрогэнерго»
КЛ 0,4 кВ к отдельному присоединению на территории	Кабельные наконечники КЛ 0,4 кВ жилого дома ул. Москатова, 3

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены на кабельных наконечниках КЛ 0,4 кВ в ВРУ 0,4кВ
(описание границ эксплуатационной ответственности)



Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме электроустановок.

Однолинейные схемы

ВРУ 0,4 кВ жилого дома по адресу: ул. Москатова, 3



Схемой обозначены электрические сети ООО «ПК-ЭНЕРГО».
Схемой обозначены электрические сети МУП «Таганрогэнерго»

Директор
МУП «Таганрогэнерго»
П.Б. Ручко

Заявитель

Директор
МУП «Таганрогэнерго»

М.П.

С.В. Глушенко



Акт разграничения границ балансовой принадлежности сторон

от "___" _____ 201 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Таганрогэнерго», именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице исполнительного директора Трефилова Олега действующего на основании доверенности №5 от 14 августа 2014г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», именуемое в дальнейшем Заявителем, в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, оформили и подписали настоящий, акт определяющий границы балансовой и эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Северо-Западное шоссе, 3

Акт в технологическом присоединении от «___» _____ № _____

Характеристики присоединения:

Максимальная мощность кВ;

Величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов _____ кВА.

Количество точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
Электроустановка №1, расположенная на территории ВЛ-10кВ «Сам-1», принадлежащая на праве собственности ООО «ПК-ЭНЕРГО», расположенная по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Северо-Западное шоссе, 3	ПС «Троицкая-1»	КТП-10/0,4кВ 250кВА для электроснабжения СНТ «Дачное-2», г. Таганрог, Северо-Западное шоссе, 3	10кВ			3


У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
ВЛ-10кВ	ВЛ-10кВ



Границы балансовой принадлежности сторон установлены:
 находящихся изоляторах разъединителя, установленного на опоре №55/6 ВЛ-10кВ Сады-
 находящейся на балансе МУП «Таганрогэнерго», в сторону отдельного присоединения
 10кВ для электроснабжения КТП-10/0.4кВ 250кВА, находящейся на балансе СНТ
 «Дачное-2» для электроснабжения СНТ «Дачное-2».

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже
 схеме соединения электроустановок.

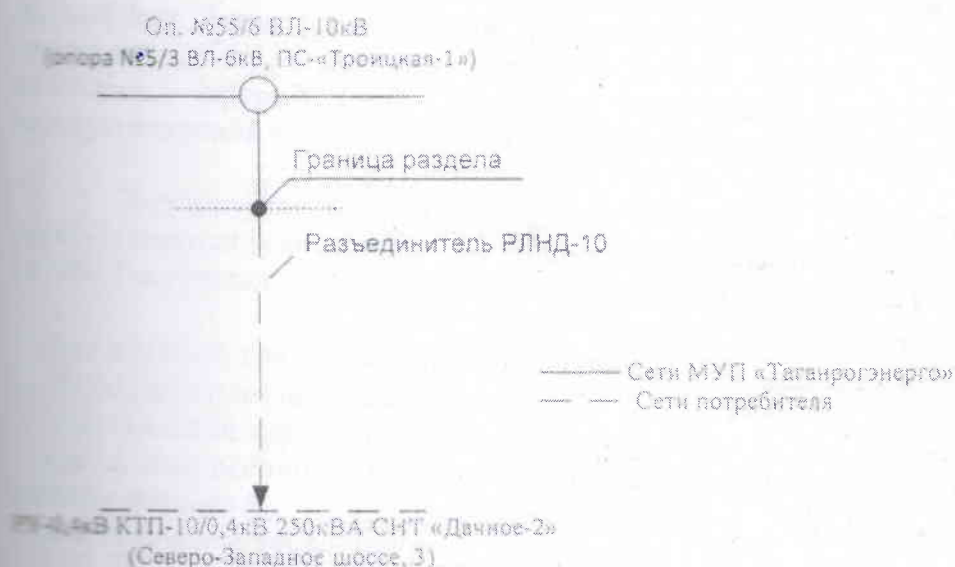

Подписи сторон

Представитель сетевой организации

Заявитель

Генеральный директор
 МУП «Таганрогэнерго»

Генеральный директор
 ООО «ПЕК-ЭНЕРГО»

О.С. Трефилов



П.Б. Ручко

УВЛ

Handwritten signature of P.S. Sviridov

Р.С. Свиридов



Акт разграничения эксплуатационной ответственности сторон

от " " 201 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Таганрогэнерго», именуемое в дальнейшем сетевой организацией, в лице исполнительного директора Трефилова Олега Сергеевича, действующего на основании доверенности №5 от 14 августа 2014г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», именуемое в дальнейшем Заявителем, в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий, акт определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: Ростовская область, г. Таганрог, Северо-Западное шоссе, 3

Акт о технологическом присоединении от « » №

Характеристики присоединения:

максимальная мощность кВ:

общая величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов кВА.

Количество точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
в электроустановках заявителя, расположенного на территории ВЛ-10кВ Северо-1, расположенных на балансе МУП «Таганрогэнерго», вступая в действие с момента присоединения 10кВ к КТП-10кВ 250кВА, расположенных на балансе СНТ «Дачное-2» для электроснабжения СНТ «Дачное-2»	ПС «Троицкая-1»	КТП-10/0,4кВ 250кВА для электроснабжения СНТ «Дачное-2», г. Таганрог, Северо-Западное шоссе, 3	10кВ	100 кВт		3




КОПИЯ ВЕРНА
(подлинник находится)

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
ВЛ-10кВ	ВЛ-10кВ

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:
 на отходящих изоляторах разъединителя, установленного на опоре №55/6 ВЛ-10кВ Садь
 находящейся на балансе МУП «Таганрогэнерго», в сторону отдельного присоединени
 10кВ для электроснабжения КТП-10/0,4кВ 250кВА, находящейся на балансе СН
 «Дачное-2» для электроснабжения СНТ «Дачное-2»

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной
 схеме соединения электроустановок.

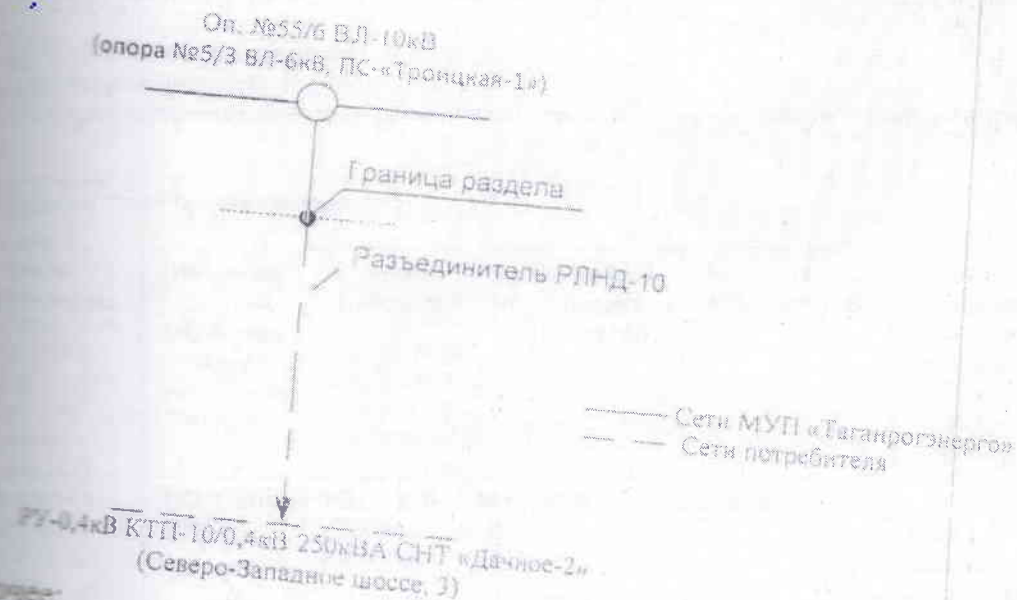

Примечание:

Подписи сторон

Представитель сетевой организации

Генеральный директор
 МУП «Таганрогэнерго»

О.С. Трефилов

Инженер УВЛ

Handwritten signature

Р.С. Свиридов

Заявитель

Генеральный директор
 ООО «ИПЭРО»



И.Б. Ручко



АКТ
разграничения границ балансовой принадлежности сторон

от «___» _____ 2015 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Таганрогэнерго», в лице исполнительного директора **Сергея Владимировича** действующего на основании доверенности № 8 от 15.07.2015г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора **Павла Борисовича**, действующего на основании Устава, с другой стороны, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 11

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 50 кВт

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
Собственная электрическая станция КЛ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП 276 «Таганрогэнерго»	ПС 110/6 кВ Т-9	ТП 276 МУП «Таганрогэнерго», РУ 0,4кВ	6	50		3

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологические элементы электрической сети:

Наименование электроустановки МУП «Таганрогэнерго»	ООО «ПК-ЭНЕРГО»
ТП 0,4 кВ № 276 РУ 0,4 кВ	КЛ 0,4 кВ

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:

На кабельных наконечниках КЛ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №276. Ответственность за состояние соединений В РУ 0,4 кВ в ТП 276 несет эксплуатирующая организация - МУП «Таганрогэнерго»


(описание границ балансовой принадлежности)



Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме
размещения электроустановок.

Однoliniннейные схемы

ТП 6/0,4кВ №276 МУП «Таганрогэнерго»

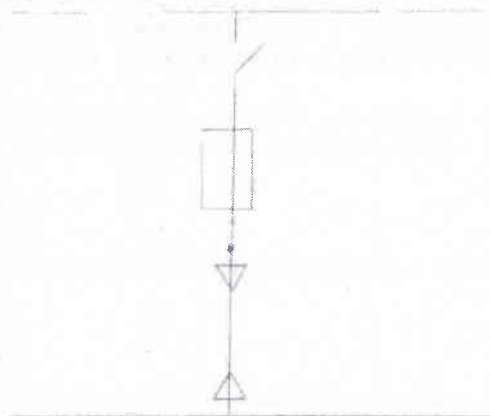

КЛ 0,4 кВ ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Щит учета Магазины (ул. Б. Бульварная, 11)

Зеленым цветом обозначены электрические сети МУП «Таганрогэнерго»
Синим цветом обозначены электрические сети ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Примечание:

Подписи сторон:



Заявитель

Генеральный директор
ООО «ПК-ЭНЕРГО»



П.Б. Ручко

Главный инженер
ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Тел. (8634) 375-185

И.М. Скобцов



АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности сторон

от « » 2015 г.

Муниципальное унитарное предприятие «Таганрогэнерго», в лице исполнительного директора Сидорова Сергея Владимировича действующего на основании доверенности № 8 от 15.07.2015г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Рыкова Павла Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Б. Бульварная, 11

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 50 кВт

суммарная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
Кабельные конечники КЛ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП 276 МУП «Таганрогэнерго»	ПС 110/6 кВ Т-9	ТП 276 МУП «Таганрогэнерго», РУ 0,4 кВ	6	50		3

У сторон на границе эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически связанные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки МУП «Таганрогэнерго»	ООО «ПК-ЭНЕРГО»
ТП 0,4 кВ № 276 РУ 0,4 кВ	КЛ 0,4 кВ

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:

На кабельных конечниках КЛ 0,4 кВ в РУ 0,4 кВ ТП 6/0,4 кВ №276. Ответственность за состояние соединений в РУ 0,4 кВ в ТП 276 несет эксплуатирующая организация - МУП «Таганрогэнерго»


(описание границ эксплуатационной ответственности)



Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме присоединения электроустановок.

Однолинейные схемы

ТП 6/0,4кВ №276 МУП «Таганрогэнерго»

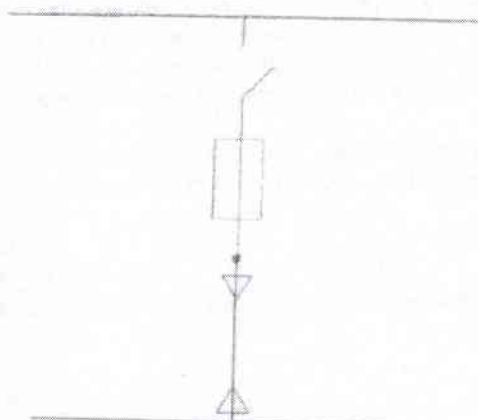

КЛ 0,4 кВ ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Щит учета Магазины (ул. Б. Бульварная, 11)

----- обозначены электрические сети МУП «Таганрогэнерго»
----- обозначены электрические сети ООО «ПК-ЭНЕРГО»



С.В. Глушенко

Заявитель

Генеральный директор
ООО «ПК-ЭНЕРГО»



П.Б. Ручко

Главный инженер
ООО «ПК-ЭНЕРГО»

И.М. Скобцов

Тел. (8634) 375-185



АКТ
разграничения границ балансовой принадлежности сторон

от «___» _____ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «Таганрогэнерго», в лице директора Глушенко Сергея Владимировича, действующего на основании лицензии № 8 от 15.07.2015г., с другой стороны, оформили и подписали настоящий акт, устанавливающий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, Биржевой спуск, 8-2.

Характеристики присоединения:

номинальная мощность 8 кВт

фактическая величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 50 кВА

Характеристики точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
ПУ 0,4 кВ ТП №261	ПС 35/6 кВ Т-7	Кабельные наконечники КЛ 0,4кВ	0,4 кВ	50	-	3

В сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически законченные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки ООО «ПК-ЭНЕРГО»	МУП «Таганрогэнерго»
ПУ 0,4 кВ к жилым помещениям по адресу: Биржевой спуск, 8-2	ПУ 0,4 кВ ТП №261

Границы балансовой принадлежности сторон устанавливаются на кабельных наконечниках ВЛ0,4 кВ ТП №261


(описание границ балансовой принадлежности)



Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме электроустановок.

Однолинейные схемы

ТП №261 МУП «Таганрогэнерго» РУ 0,4 кВ

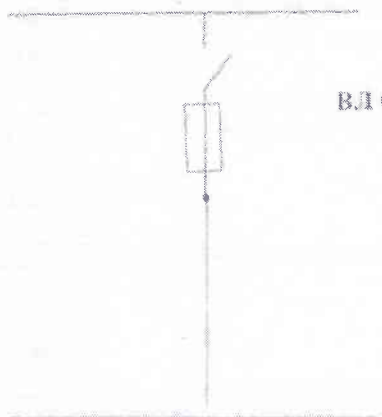

ВД 0,4 кВ ООО «ПК-ЭНЕРГО»

ВРУ нежилых помещений по адресу: Биржевой спуск, 8-2

обозначены электрические сети ООО «ПК-ЭНЕРГО».

обозначены электрические сети МУП «Таганрогэнерго»

Директор



Г.В. Ручко

Директор

МУП «Таганрогэнерго»



С.В. Глушенко



АКТ

разграничения границ эксплуатационной ответственности сторон

от «__» _____ 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «Таганрогэнерго», в лице директора Глушченко Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности № 8 от 15.07.2015г., с другой стороны, оформили и подписали настоящий акт, подтверждающий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, Биржевой спуск.8-2.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность _____ 8 _____ кВт

общая величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов _____ кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности и электроснабжения
РУ 0,4 кВ ТП №261	ПС 35/6 кВ Т-7	Кабельные наконечники КЛ 0,4кВ	0,4 кВ	50	-	3

У сторон на границе эксплуатационной ответственности находятся следующие технологические элементы электрической сети:

Наименование электроустановки ООО «ПК-ЭНЕРГО»	МУП «Таганрогэнерго»
РУ 0,4 кВ в нежилых помещениях по адресу: Биржевой спуск,8-2	РУ 0,4 кВ ТП №261

Границы эксплуатационной ответственности сторон устанавливаются на кабельных наконечниках РУ 0,4кВ в РУ 0,4кВ ТП 6/0,4 кВ №261


(описание границ эксплуатационной ответственности)



Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме
соединения электроустановок.

Однолинейные схемы

ТП №261 МУП «Таганрогэнерго» РУ 0,4 кВ

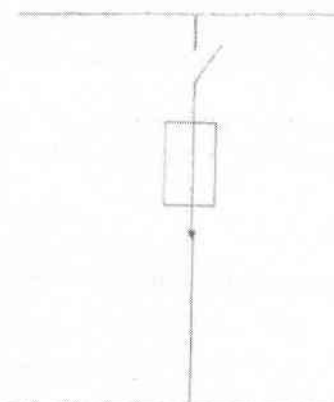

ВЛ 0,4 кВ ООО «ПК-ЭНЕРГО»

ВРУ нежилых помещений по адресу: Биржевой спуск, 8-2

Схемой обозначены электрические сети ООО «ПК-ЭНЕРГО».

Схемой обозначены электрические сети МУП «Таганрогэнерго».

Стороны:

Директор
ООО «ПК-ЭНЕРГО»
И.Б. Ручко

Заявитель

Директор
МУП «Таганрогэнерго»
«Таганрогэнерго»
С.В. Глушенко

