

АКТ
разграничения балансовой принадлежности сторон

от «14» сентября 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «Таганрогэнерго», в лице директора Глуценко Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности № 8 от 15.07.2015г., с другой стороны, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Чехова, 128.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 40 кВт

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов кВА.

Перечень точек присоединения:


Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности и присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
КТП № 924 0,4 кВ	КЛ 6кВ №3 ПС 110/6 кВ Т-5	Кабельные наконечники КЛ 0,4кВ	0,4 кВ	40	-	3

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически элементы электрической сети:

Наименование электроустановки ООО «ПК-ЭНЕРГО»	МУП «Таганрогэнерго»
Рубильник 0,4 кВ	Кабельные наконечники КЛ 0,4 кВ жилого дома Чехова 159 А

Границы балансовой принадлежности сторон установлены на кабельных наконечниках КЛ 0,4 кВ в РУ 0,4кВ КТП № 924


(описание границ балансовой принадлежности)



КОПИЯ ВЕРНА
Оригинал находится
Руководитель
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
РУЧКО П.Б.

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме электроустановок.

Однолинейные схемы

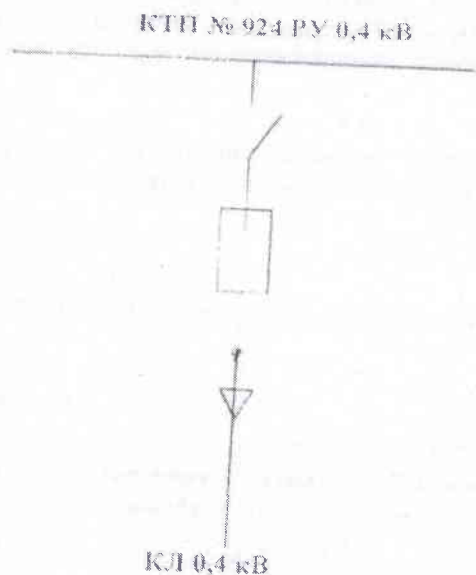

Схемой обозначены электрические сети ООО «ПК-ЭНЕРГО».

Схемой обозначены электрические сети МУП «Таганрогэнерго»



П.Б. Ручко

Заявитель

Директор
МУП «Таганрогэнерго»

М.П.

С.В. Глушенко



КОПИЯ ВЕРНА
Оригинал находится

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Ручко П.Б.

АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности сторон

от «22» сентября 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Борисовича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Муниципальное унитарное предприятие «Таганрогэнерго», в лице директора Глушенко Сергея Владимировича, действующего на основании доверенности № 8 от 15.07.2015г., действующего на основании Устава, с другой стороны, сформировали и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Чехова, 128.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 40 кВт

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
КТП № 924 0,4 кВ	КЛ6кВ № 3 ПС 110/6 кВ Т-5	Кабельные наконечники КЛ 0,4кВ	0,4 кВ	40	-	3

У сторон на границе эксплуатационной ответственности находятся следующие технологические элементы электрической сети:

Владелец электроустановки ООО «ПК-ЭНЕРГО»	МУП «Таганрогэнерго»
Напряжение 0,4 кВ	Кабельные наконечники КЛ 0,4 кВ жилого дома Чехова 159 А

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены на кабельных наконечниках
КТП № 924 0,4 кВ РУ 0,4кВ КТП № 924
(описание границ эксплуатационной ответственности)




КОПИЯ ВЕРНА
Оригинал находится
Руководитель

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Ручко П. Б.

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме
соединения электроустановок.

Однолинейные схемы

КТП № 924 РУ 0,4 кВ

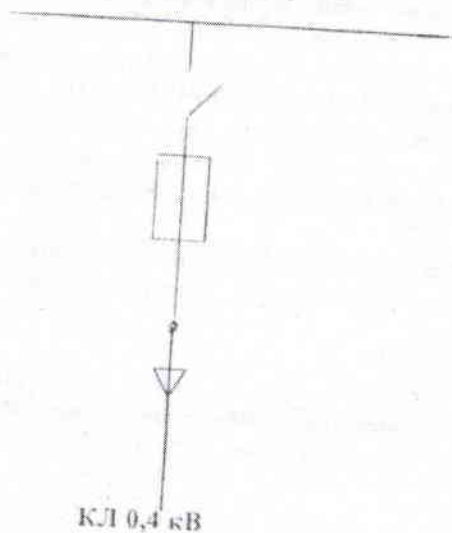

Схемой обозначены электрические сети ООО «ПК-ЭНЕРГО».
Схемой обозначены электрические сети МУП «Таганрогэнерго»

Сторон:



П.Б. Ручко

Директор
МУП «Таганрогэнерго»

м.п.

С.В. Глушенко



КОПИЯ ВЕРНА
Оригинал находится

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР
Ручко П.Б.

АКТ разграничения границ балансовой принадлежности сторон

№ 5100/1146

от «06» 04 2015г.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания», именуемое в дальнейшем ОАО «МРСК Юга», в лице начальника Таганрогского района электрических сетей филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» Боженко Андрея Николаевича, действующего на основании доверенности №43-15 от 14.01.2015г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО» в лице Генерального директора Ручко Павла Сергеевича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заявителем, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, подтверждающий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Чехова, 128.

Характеристики присоединения:

наименуемая величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 160 кВА.

Перечень точек присоединения:

Наименование присоединения	Источник питания (наименование с питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
на кабельных конечниках КЛ-6кВ №3 в сторону ТП №17	ПС Т-5;	Две КЛ-6кВ к ТП-5/0,4кВ №924	6 кВ	0 кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО», мощность присоединенных потребителей: шеститажный 49-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Таганрог, ул. Чехова, 128 (ИП Турчинное А.Л.) 142,2 кВт)	160	3;

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически связанные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
КЛ-6кВ	две КЛ-6кВ

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:
на кабельных конечниках КЛ-6кВ №3 в сторону ТП №17; на кабельных конечниках КЛ-6кВ №3 в сторону ТП №51.


(описание границ балансовой принадлежности)



КОПИЯ ВЕРНА
Оригинал находится

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже
схеме присоединения электроустановок.

ТП-6/0,4кВ №924

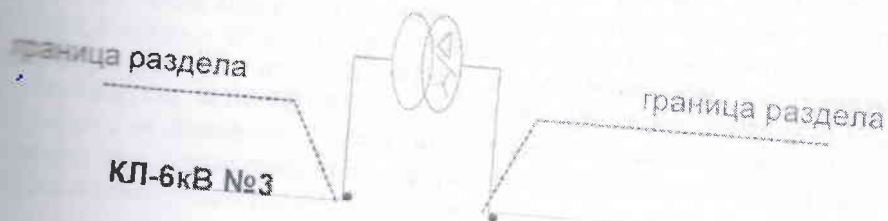

Прочее:

Подписи сторон:



Заявитель сетевой организации

Тимирязевского РЭС

А.Н. Боженко

Инж. ИноК по ЮЗЭС

О.Н. Демиденко

Заявитель

Генеральный директор ООО «ПК-ЭНЕРГО»

П.Б. Ручко



КОПИЯ ВЕРНА
Оригинал находится

Акт
разграничения эксплуатационной ответственности сторон

№ 5100/1146

от «06» 04 2015г.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания», эксплуатируемое в дальнейшем ОАО «МРСК Юга», в лице начальника Таганрогского района электрических сетей Производственного отделения «Юго-Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Боженко Андрея Николаевича, действующего на основании лицензии №43-15 от 14.01.2015г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО» в лице Генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заявителем, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Чехова, №1.

Акт о технологическом присоединении от «___» ___ № ___

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 0 кВт;

полная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 160 кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
Исходящая линия 6кВ №3 в границах ТП №1	<u>ПС Т-5:</u>	Две КЛ-6кВ к ТП-6/0,4кВ №924	6 кВ	<u>0кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»);</u> <u>мощность присоединенных потребителей:</u> <u>шеститажный 49-ти квартирный жилой дом по адресу: г. Таганрог, ул. Чехова, 128 (ИП Турчинов А.Л.) 142,2кВт</u>	160	<u>3:</u>

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологические элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
КЛ-6кВ	Две КЛ-6кВ

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:




КОПИЯ ВЕРНА
Оригинал находится

на кабельных наконечниках КЛ-6кВ №3 в сторону ТП №17;
на кабельных наконечниках КЛ-6кВ №3 в сторону ТП №51.

(описание границ балансовой принадлежности)

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной схеме соединения электроустановок.

ТП-6/0,4кВ №924

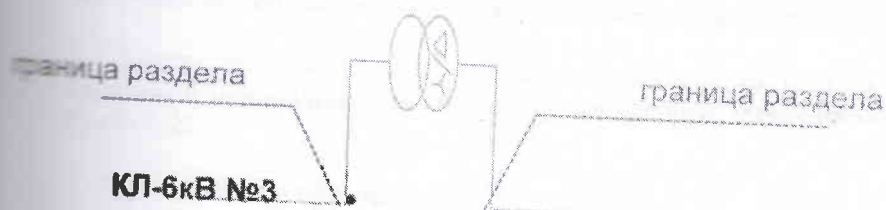

Прочее:

Подписи сторон:

Представитель сетевой организации

Начальник Таганрогского РЭС

М.П. Боженко

Инженер Г.П.А.О.К.Т.Ю.З.Э.С.

О.Н. Демиденко

Заявитель

Генеральный директор ООО «ПК-ЭНЕРГО»

П.Б. Ручко



КОПИЯ ВЕРНА
ОРИГИНАЛ НЕ ОДИТСЯ

Акт
разграничения границ балансовой принадлежности сторон

№ 5100/1449

от « 07 » 04 2015г.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания», именуемое в дальнейшем ОАО «МРСК Юга», в лице начальника Производственного отделения «Юго-Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» Махорина Виталия Артуровича, действующего на основании доверенности №1-500 от 27.01.2015г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО» в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заявителем, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 23.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 0 кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»);

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 630 кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
<u>на кабельных</u> <u>наконечниках</u> <u>ячейки 6кВ</u> <u>№712 ПС-</u> <u>35/6кВ Т-7</u>	ПС Т-7;	КЛ-6кВ №712 к КТПНкк- 6/0,4кВ 630кВА	6 кВ	0кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»); мощность опосредованно присоединенных объектов 504кВт (в т.ч. 491кВт – мощность ООО «УК «ЭлитСервис», 13кВт – мощность офисов)	630	<u>3:</u>

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
ячейка КЛ-6кВ №712	КЛ-6кВ

Границы балансовой принадлежности сторон устанавливаются
на кабельных наконечниках ячейки КЛ-6кВ №712 ПС-35/6кВ Т-7


(описание границ балансовой принадлежности находится на странице 2)



И.ВЕРНА

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной на схеме присоединения электроустановок.

6кВ ПС Т-7
линейная ячейка №712

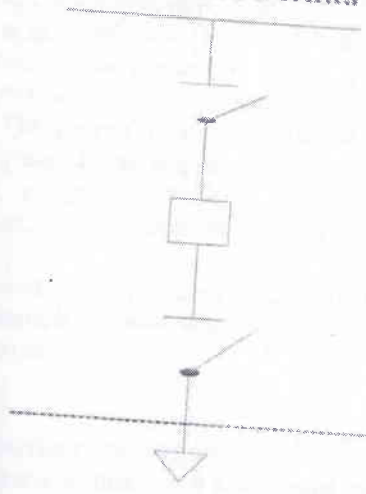

граница ответственности

Прочее:

Подписи сторон:

Представитель сетевой организации

Начальник ВПО ЮЗЭС



В.А. Михорин

Вед. инженер ГТПыОК ПО ЮЗЭС

О.Н. Демиденко

Заявитель

Генеральный директор
ООО «ПК-ЭНЕРГО»



Е.Б. Ручко



ИЗДАНИЕ ВЕРНА
начал находится

Акт
разграничения эксплуатационной ответственности сторон

№ 5100/1149

от «07» 04 2015г.

Публичное акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания», именуемое в дальнейшем ПАО «МРСК Юга», в лице начальника Производственного отделения «Юго-Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Махорина Виталия Артуровича, действующего на основании доверенности №1-500 от 27.01.2015г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО» в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **заявителем**, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Адмирала Крюйса, 23.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 0 кВт (мощность ООО ПК-ЭНЕРГО);

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 630кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
<u>на кабельных наконечниках ячейки 6-10кВ №712 ПС-35/6кВ Т-7</u>	ПС Т-7:	КЛ-6кВ №712 к КТПН-6/0,4кВ 630кВА (ООО «ПК-ЭНЕРГО»)	6 кВ	0кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»), мощность опосредованно присоединенных объектов 504кВт (в т.ч. 491кВт – мощность ООО «УК ЭлитСервис»; 13кВт – мощность офисов)	630	<u>3;</u>

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически присоединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
Ячейка КЛ-6кВ №712	КЛ-6кВ


Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:

на кабельных наконечниках ячейки КЛ-6кВ №712 ПС-35/6кВ Т-7 Юго-Западных электрических сетей.



Оригинал находится

(описание границ балансовой принадлежности)
 Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной
 схеме соединения электроустановок.

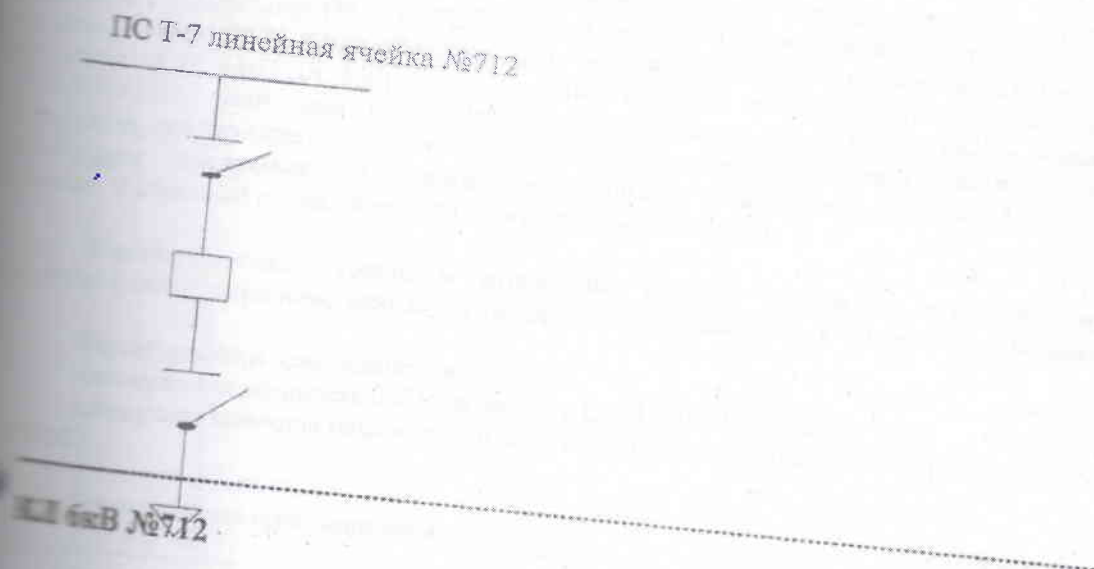

Заявитель



АКТ
разграничения границ балансовой принадлежности сторон

от «18» 06 2015 г.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания Юга», именуемое в дальнейшем ОАО «МРСК Юга», в лице Начальника Таганрогского района электрических сетей ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» Боженко Андрея Николаевича действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», именуемый в дальнейшем заявителем, в лице генерального директора Ручко Павла Кирилловича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заявителем, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Строительная, 1.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 0 кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»);

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности и электроснабжения
на объектах 6 кВ ПС-Т-9	ПС Т-9	КЛ-6 кВ №913 к ЗТП №1 ОАО «Стройдеталь»	6 кВ	0кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»); мощность опосредованно присоединенных объектов 795 кВт (в т.ч. 660кВт-мощность ОАО «Стройдеталь», 120кВт-мощность ООО «СВ-металл» 15кВт-мощность ИП Кирилов О.А.	4220	2
на объектах 6 кВ ПС-Т-6	ПС Т-6	КЛ-604				

стороны на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически элементы электрической сети:

Электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
КЛ 6кВ № 913 ПС 110/6кВ Т-9	КЛ 6кВ № 913
КЛ 6кВ № 604 ПС 35/6кВ Т-6	КЛ 6кВ № 604

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:
на кабельных наконечниках в ячейке КЛ-6кВ № 913 ПС110/6кВ Т-9 и на кабельных наконечниках
в ячейке КЛ-6кВ №604

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме
соединения электроустановок.

6 кВ ПС Т-9
линейная ячейка № 913

6 кВ ПС Т-6
линейная ячейка № 604



Подписи сторон:

Представитель сетевой организации

ПО ЮЗЭС Таганрогского РЭС

Заявитель

Генеральный директор ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Д.Н. Боженко
Генеральный директор
О.Н. Демиденко



П.Б. Ручко



АКТ
разграничения границ балансовой принадлежности сторон

от «29» июля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Топэнерго», именуемое в дальнейшем ООО «Топэнерго», в лице генерального директора Корсун Игоря Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», именуемое в дальнейшем ООО «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заявителем, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, 1-ый Новый переулок, 20.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 300 кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»);

суммарная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
0,4 кВ линейная ячейка 6кВ	ПС 35/6 кВ Т-8, КЛ 6 кВ № 45	Кабельные наконечники КЛ 6 кВ ООО «ПК-ЭНЕРГО»	6 кВ	300кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»);	400	3

Стороны на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологические элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
0,4 кВ № 293, РУ 6 кВ, линейная ячейка 6кВ	КЛ 6кВ ООО «ПК-ЭНЕРГО»



КОПИЯ ВЕРНА
Оригинал находится

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:

ТП 6/0,4кВ №293 РУ6 кВ на кабельных наконечниках КЛ 6кВ ООО «ПК-ЭНЕРГО» в сторону
ТП 6/0,4 №293-А

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме
соединения электроустановок.

ООО «Тонэнерго»



подписавшая организация
П. Корсун

Заявитель

Генеральный директор ООО «ПК-ЭНЕРГО»

П.Б. Ручко



КОПИЯ ИСХОДНИКА
НАХОДИТСЯ

АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности сторон

от «29» июля 2016 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Топэнерго», именуемое в дальнейшем ООО «Топэнерго», в лице генерального директора Корсун Игоря Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», именуемый в дальнейшем ООО «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заявителем, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. -ый Новый переулок, 20.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 300 кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»);

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 400 кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
6/0,4 кВ №293, Линейная ячейка 6кВ	ПС 35/6 кВ Т-8, КЛ 6 кВ № 45	Кабельные наконечники КЛ 6 кВ ООО «ПК-ЭНЕРГО»	6 кВ	300кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»);	400	3

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически связанные элементы электрической сети:

Основание электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя
6/0,4 кВ №293, РУ 6 кВ, линейная ячейка 6кВ	КЛ 6кВ ООО «ПК-ЭНЕРГО»




КОПИЯ ВЕРНА
Подлинник находится

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:
ТП 6/0,4кВ №293 РУ6 кВ на кабельных наконечниках КЛ 6кВ ООО «ПК-ЭНЕРГО» в сторону
ТП 6/0,4 №293-А

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме
линии электроустановок.

ООО «Топэнерго»

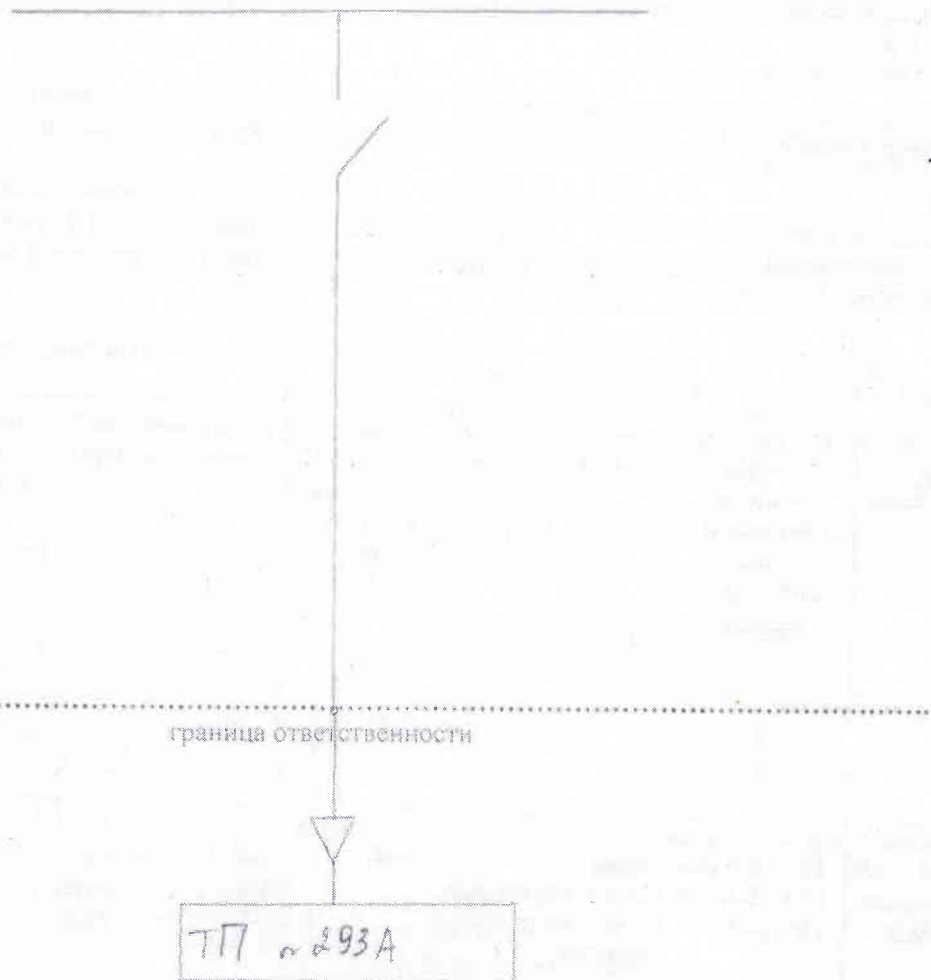

ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Примечание:

Подписи сторон

Заявитель

Генеральный директор ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Сопровождающая организация

П. Корсун

П.Б. Ручко



Я ВЕРНА
подпись находится

разграничения границ балансовой принадлежности сторон

№ _____

от «29» июля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Топэнерго», именуемое в дальнейшем ООО «Топэнерго», в лице генерального директора Корсун Игоря Павловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», именуемое в дальнейшем ООО «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заявителем, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, 1-ый Новый переулок, 37.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 0 кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»);

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 320 кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности и электроснабжения
КЛ 6кВ №45 Муфтовое соединение разрыва КЛ в сторону ПС 35/6 Т8 и в сторону ПП6/0,4 кВ №293	ПС 35/6 кВ Т-8	Муфтовое соединение на разрыве КЛ 6кВ №45	6 кВ	0кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»); мощность потребителей-320 кВт	320	3

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически присоединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
КЛ 6кВ №45	КЛ 6кВ




Границы балансовой принадлежности сторон установлены:

На муфтовом соединении разрыва КЛ 45 в сторону ПС 35/6 Т-8 и в сторону ТП 6/0,4 кВ №293, принадлежащей ООО «Топэнерго» и кабеля идущего к ТП 6/0,4 кВ, принадлежащего ООО «ПК-Энерго». Ответственность за состояние на муфтовом соединении в точке разрыва кабельной линии КЛ 45 на границе раздела несет ООО «ПК-ЭНЕРГО».

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

ООО «Топэнерго»

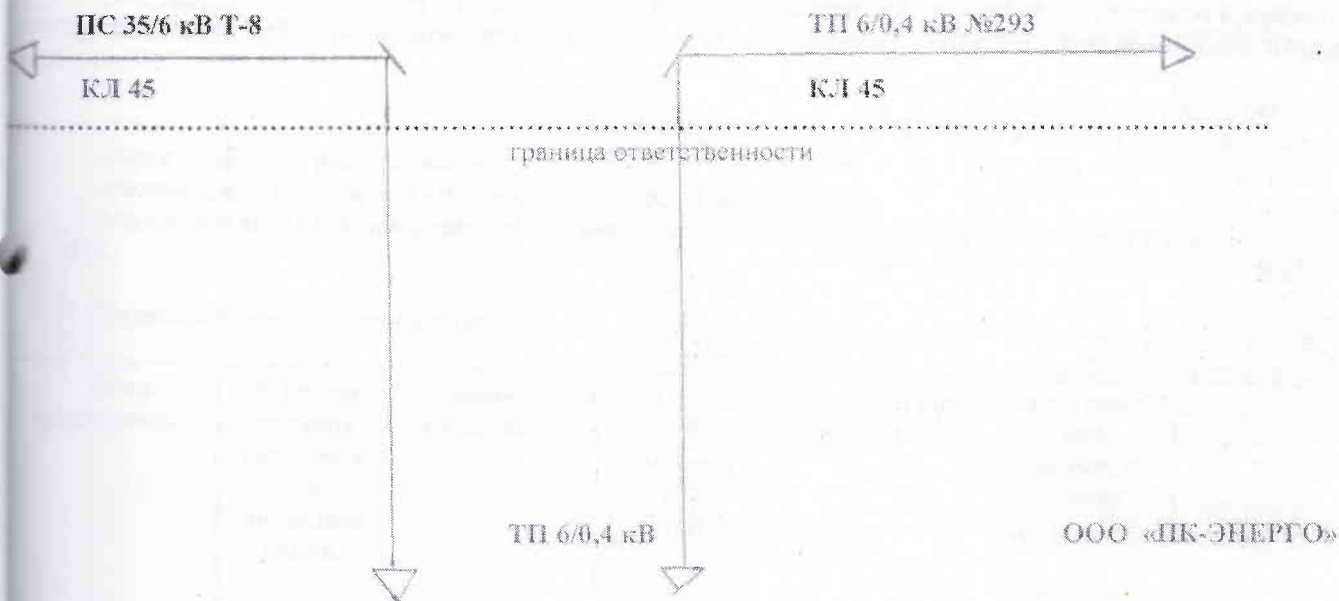

Прочее:

Подписи сторон

Энергоснабжающая организация



Корсун

Заявитель

Генеральный директор ООО «ПК-ЭНЕРГО»

П.Б. Ручко



АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности сторон

№ _____

от 29 июля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Топэнерго», именуемое в дальнейшем ООО «Стройогресурс», в лице генерального директора Близиокова Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», именуемый в дальнейшем ООО «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заявителем, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, 1-ый Новый переулок, 37.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 0 кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»);
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
КЛ 6кВ №45 Муфтовое соединение на разрыве КЛ в сторону ПС 35/6 Т8 и в сторону ТП6/0,4 №293	ПС 35/6 кВ Т-8	Муфтовое соединение на разрыве КЛ №45	6 кВ	0кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»); мощность потребителей-320 кВт	320	3

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя
КЛ 6кВ №45	КЛ 6кВ




Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:

На муфтовом соединении разрыва КЛ 45 в сторону ПС 35/6 Т-8 и в сторону ТП-6/0,4 кВ №293, принадлежащей ООО «Топэнерго» и кабеля идущего к ТП-6/0,4 кВ, принадлежащего ООО «ПК-Энерго».

Ответственность за состояние на муфтовом соединении в точке разрыва кабельной линии КЛ 45 на границе

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме

ООО «Топэнерго»

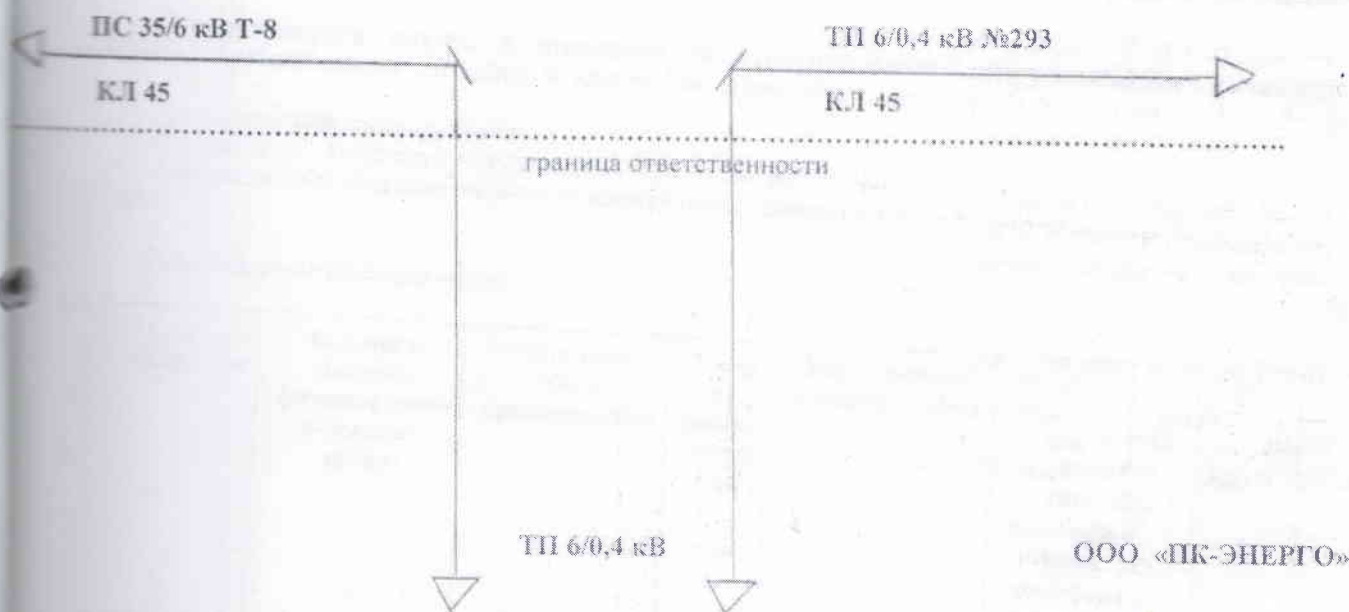

Подпись сторон

Заявитель

Генеральный директор ООО «ПК-ЭНЕРГО»



Корсун



П.Б. Ручко



АКТ
разграничения границ балансовой принадлежности сторон

№ _____

от 30 сентября 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс Брик», именуемое в дальнейшем ООО «Стройкомплекс Брик», в лице директора Лизогуб Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», именуемое в дальнейшем ООО «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заявителем, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Москатова, 31-13.

Характеристики присоединения:
максимальная мощность 0 кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»);
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 400 кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности и присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
Линейная ячейка № 23 ЦРП-7 6кВ	ПС 110/35/6 кВ Т-13	Кабельные наконечники КЛ 6 кВ ООО «ПК-ЭНЕРГО»	6 кВ	385кВт (мощность Ларина Ю.В.)	400	3

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически связанные элементы электрической сети:


Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
ЦРП-7 ООО «Стройкомплекс Брик», РУ 6 кВ, линейная ячейка 6кВ № 23	КЛ 6 кВ ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:

ЦРП-7 ООО «Стройкомплекс Брик», РУ 6 кВ, Ячейка № 23, на кабельных наконечниках КЛ 6кВ ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

ЦРП-7 ООО «Стройкомплекс Брик», РУ-6кВ, Ячейка № 23

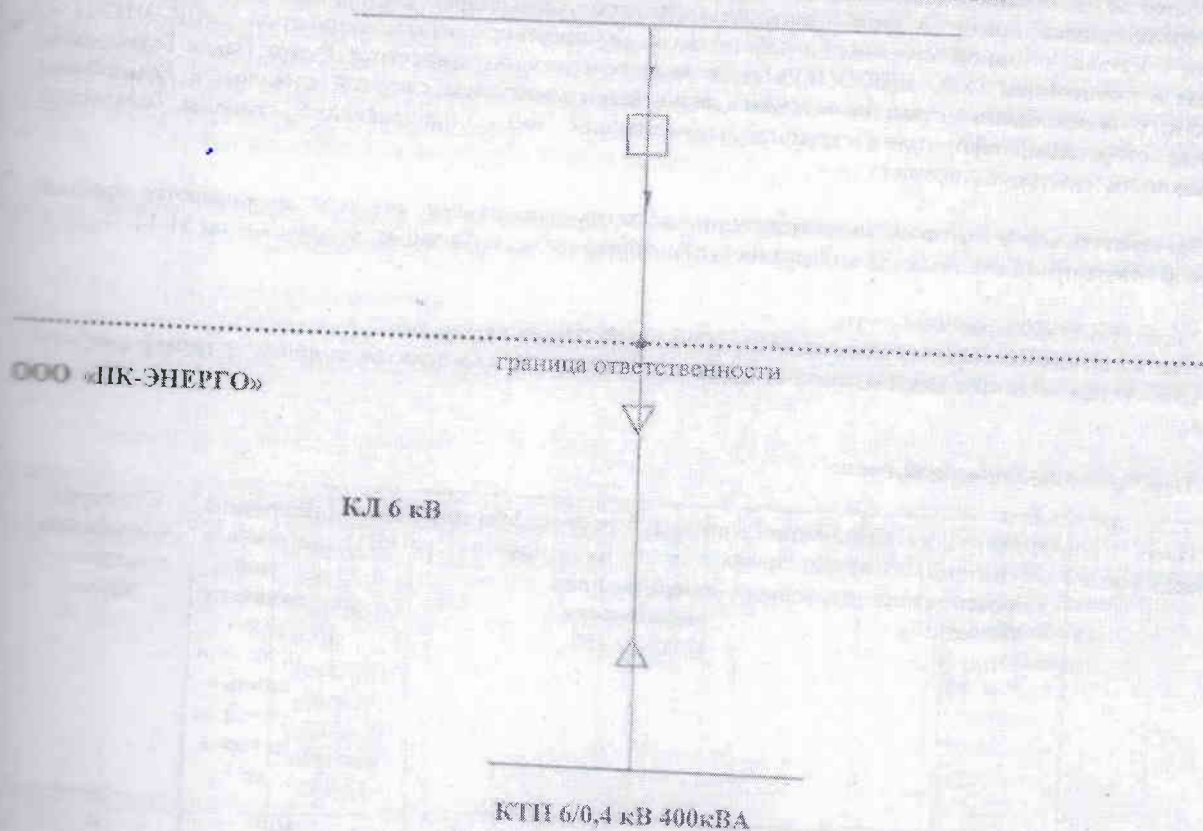

Примечание: Эл. Сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены красным цветом, Заявителя зеленым цветом.

Подписи сторон

Заявитель

Энергоснабжающая организация

Генеральный директор ООО «ЛПК-ЭНЕРГО»

А.А. Лизогуб

П.Б. Ручко

АКТ
разграничения границ эксплуатационной ответственности сторон

№ _____

от «30» сентября 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройкомплекс Брик», именуемое в дальнейшем ООО «Стройкомплекс Брик», в лице директора Лизогуб Александра Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», именуемое в дальнейшем ООО «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заявителем, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Москатова, 31-13.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 0 кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»);

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 400 кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности и присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
Линейная ячейка 6кВ № 23 ЦРП-7	ПС 110/35/6 кВ Т-13	Кабельные наконечники КЛ 6 кВ ООО «ПК-ЭНЕРГО»	6 кВ	385кВт (мощность Ларина Ю.В.)	400	3

У сторон на границе эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически присоединенные элементы электрической сети:


Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
ЦРП-7 ООО «Стройкомплекс Брик», РУ 6 кВ, линейная ячейка 6кВ № 23	КЛ 6 кВ ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:

ЦРП-7 ООО «Стройкомплекс Брик», РУ 6 кВ, Ячейка № 23, на кабельных наконечниках КЛ 6кВ ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

ЦРП-7 ООО «Стройкомплекс Брик», РУ-6кВ, Ячейка № 23

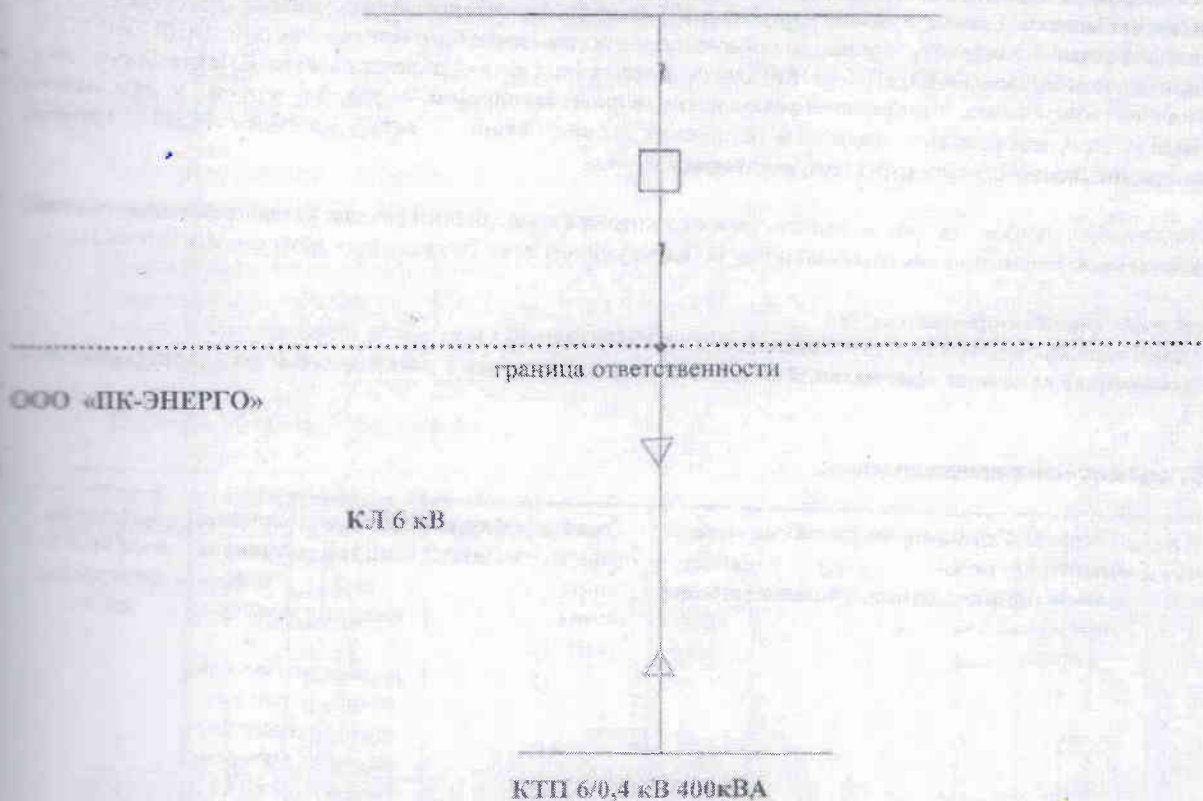

Примечание: Эл. Сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены красным цветом, Заявителя зеленым цветом.

Прочее:

Подписи сторон

Заявитель

Энергоснабжающая организация

Генеральный директор ООО «ПК-ЭНЕРГО»


А.А. Лизогуб


Г.Б. Ручко

АКТ
разграничения границ балансовой принадлежности сторон

№ _____

от «29» июля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройогресурс», именуемое в дальнейшем ООО «Стройогресурс», в лице генерального директора Ближнюкова Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», именуемое в дальнейшем ООО «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заявителем, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Сызранова, 23-1.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 0 кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»);

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 2000 кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности и электроснабжения
В ячейке РП-10 кВ ООО «Стройогресурс» запитанной от ПС-110/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС	ПС 110/10 кВ Т-27	КЛ-10 кВ	10 кВ	0 кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»); мощность потребителей-292 кВт	2x1000	2

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
Ячейка 10кВ № и Ячейка 10кВ № РП 10 кВ ООО «Стройогресурс»	КЛ 10кВ № 1004/1 КЛ 10 кВ № 1004/2

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:
на кабельных наконечниках в ячейке 10кВ № и на кабельных наконечниках



в ячейке КЛ10кВ № РП10кВ ООО «Стройюгресурс»

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

РП 10кВ ООО «Стройюгресурс»
линейная ячейка №

РП 10кВ ООО «Стройюгресурс»
линейная ячейка №



Близиюков И.А.

Заявитель

Генеральный директор ООО «ПК-ЭНЕРГО»

П.Б. Ручко



АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности сторон

от «29» июля 2015 г.

Открытое с ограниченной ответственностью «Стройогресурс», именуемое в дальнейшем ООО «Стройогресурс», в лице генерального директора Близиюкова Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», именуемое в дальнейшем ООО «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заявителем, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Сызранова, 23-1.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 0 кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»);

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 2000 кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
В ячейке РП-10 ООО «Стройогресурс» запитанной от ПС-110/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС	ПС 110/10 кВ Т-27	КЛ-10 кВ	10 кВ	0кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»); мощность потребителей-292 кВт	2х1000	2

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически связанные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя
Ячейка 10кВ № и Ячейка 10 кВ № РП 10 кВ ООО «Стройогресурс»	КЛ 10кВ № 1004/2 КЛ 10кВ № 1004/2


Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены на кабельных наконечниках в ячейке 10кВ № и на кабельных наконечниках

в ячейке КЛ10-кВ № РП 10кВ ООО «Стройюгресурс»

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

РП 10кВ ООО «Стройюгресурс»
линейная ячейка №

РП 10 кВ «Стройюгресурс»
линейная ячейка №

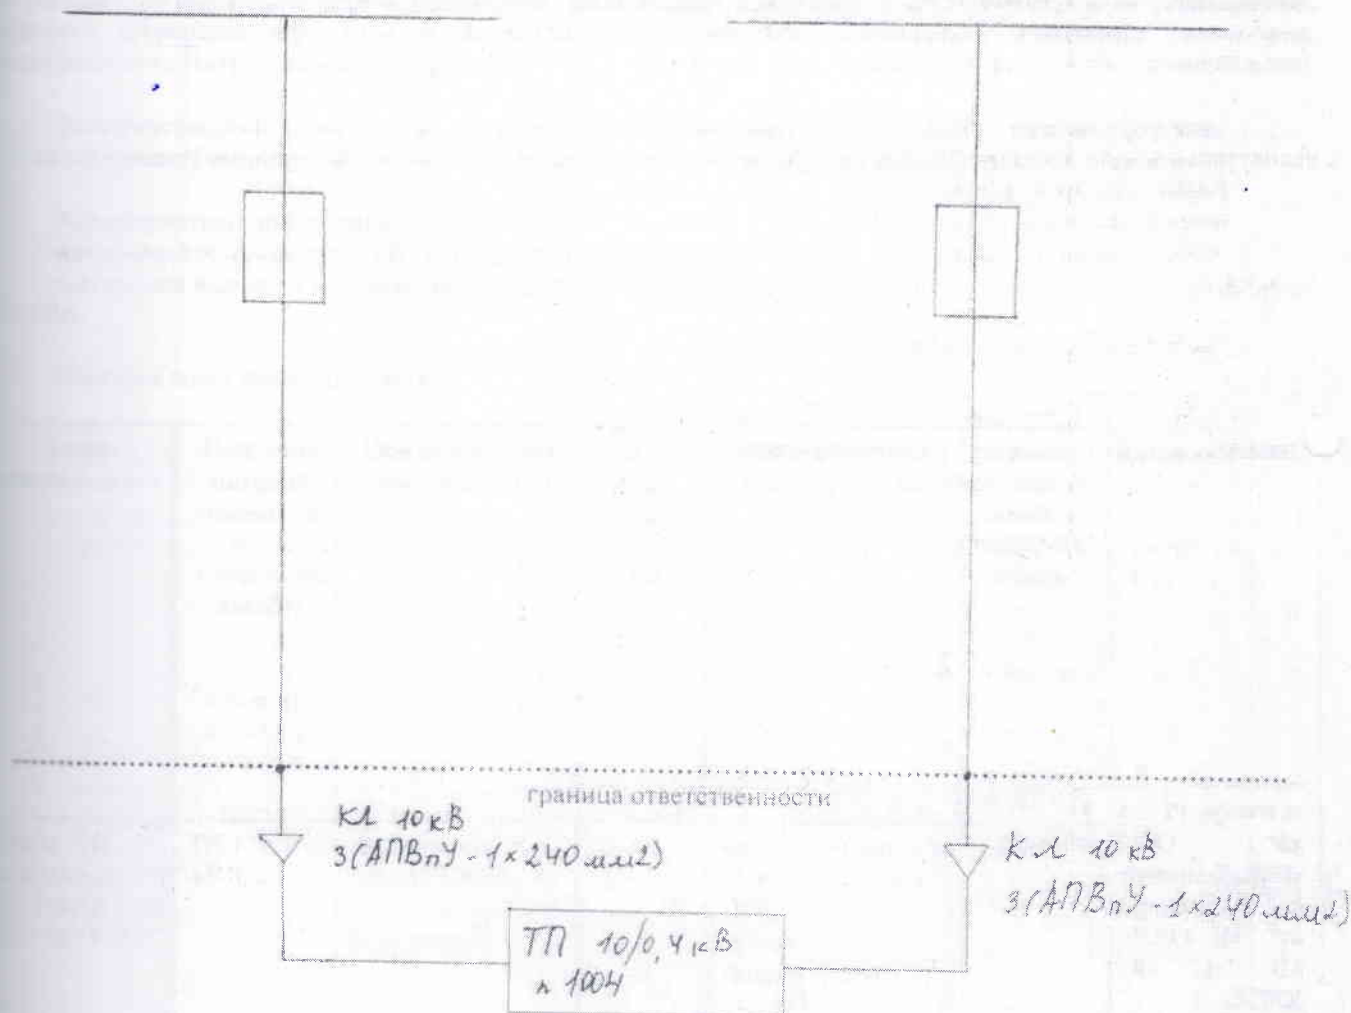

Прочее:

Подписи сторон:

Заявитель

Генеральный директор ООО «ПК-ЭНЕРГО»



И.А. Близнюков

