

разграничения границ балансовой принадлежности сторон

от «29» июля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройюгресурс», именуемое в дальнейшем ООО «Стройюгресурс», в лице генерального директора Близиокова Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», именуемое в дальнейшем ООО «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заявителем, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог. Поляковское шоссе, 39.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 0 кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»);

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 250 кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности и электроснабжения
Опоре № 29, питающей от ПК-110/10 кВ Т-27 по ЮЗЭС	ПС 110/10 кВ Т-27	Воздушная линия 10 кВ	10 кВ	0 кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»); мощность потребителей - 1000 кВт	2х630	3

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически связанные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
ВЛ 10 кВ ООО «Стройюгресурс»	КВЛ 10 кВ

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:
Опоре № 29 ВЛ 10 кВ ООО «Стройюгресурс».

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

ВЛ 10кВ ООО «Стройинресурс»

Опора № 29



граница ответственности

Отпайка к КВЛ 10 кВ ООО «ПК-ЭНЕРГО»
СИП 3х120 мм²

АПВнУ 10 3х240 мм²

КТП 10/0,4 кВ «Магистраль-плюс»

Прочее:

Подписи сторон

Эксплуатационная организация

Близнюков И.А.

Заявитель

Генеральный директор ООО «ПК-ЭНЕРГО»

П.Б. Ручко



КОПИЯ БУМА
Оригинал находится

АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности сторон

от 29 июля 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью «Стройогресурс», именуемое в дальнейшем ООО «Стройогресурс», в лице генерального директора Ближнюкова Игоря Анатольевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», именуемое в дальнейшем ООО «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заявителем, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, Поляковское шоссе, 39.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 0 кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»);

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 250 кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности и электроснабжения
Опоре № 29, питающей от ПС-110/10 кВ Т-27 по ЮЗЭС	ПС 110/10 кВ Т-27	Воздушная линия 10 кВ	10 кВ	0 кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»); мощность потребителей - 1000 кВт	2х630	3

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически присоединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя
ВЛ 10 кВ ООО «Стройогресурс»	КВЛ 10 кВ

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены
Опоре № 29 ВЛ 10 кВ ООО «Стройогресурс».

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

ВЛ 10кВ ООО «Стройюгресурс»

Опора № 29



граница ответственности

Отпайка к КВЛ 10 кВ ООО «ПК-ЭНЕРГО»
СИП 3х120 мм²

АПВ и У 10 3х240 мм²

КТП 10/0,4 кВ «Магистраль-плюс»

Листы сторон

Поставляющая организация

И.А. Близнюков

Заявитель

Генеральный директор ООО «ПК-ЭНЕРГО»

П.Б. Ручко



Итого введена

Итого введена

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Ген. директор

Ручко П.Б.

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Стройогресурс»

Ген. директор

Близиюков И.А.



20__ г.



20__ г.

АКТ

разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон.

Настоящий акт составлен представителем Энергоснабжающей организации
ген. директором ООО «Стройогресурс» Близиюковым И.А.
и представителем Абонента ген. директором ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Ручко П.Б.

в том что

1. Граница балансовой принадлежности эл. сетей (граница раздела) между Абонентом и Энергоснабжающей организацией устанавливается на

в ячейке 10кВ РП-10кВ ООО «Стройогресурс» запитанной от ПС-110/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС
(указать точное наименование коммутац. аппарата, присоединения, линии, п/ст., опоры и т.п.)

2. Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается на:
в ячейке 10кВ РП-10кВ ООО «Стройогресурс» запитанной от ПС-110/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС
(указать точное наименование коммутац. аппарата, присоединения, линии, п/ст., опоры и т.п.)

3. Расчетные приборы учета установлены

не на границе раздела

(указать на границе раздела или нет)

Протяженность и сечение воздушных или кабельных линий, находящихся на балансе потребителя и расположенных между границей и местом установки расчетных приборов учета

КЛ-10 кВ ВЛ ВЗПУ 1х240мм

L=1390м



Мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе Абонента и установленных между границей раздела и местом установки приборов учета

ТП 2х1000 кВА

4. Составление схемы питания категорийности электроприемников в отношении надежности электроснабжения.

Категория электроприемников			Электроприемники, схема питания которых:			
			соответствует категории		не соответствует категории	
Особая группа:	кВт	%	кВт	%	кВт	%
Первая	-	-	-	-	-	-
Вторая	292	100	соответствует		-	-
Третья	-	-	-	-	-	-

5. Абонент и Энергоснабжающая организация обязуются установки, указанные в настоящем акте, содержать в исправности и эксплуатировать в соответствии с ПТЭ, ПЭЭП и ПТБ.

ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

С указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

ячейка 10 кВ РП-10кВ ООО "Стройресурс" запитанной от ПС 110/10кВ Т-27 ПО ЮЗЭС



Примечание: Эл. Сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены красным цветом, Абонента синим цветом.

Подписи:


Энергоснабжающая организация
Близнюков И.А.

« 20 г.



В.В. Неподшивайлова

20 г.

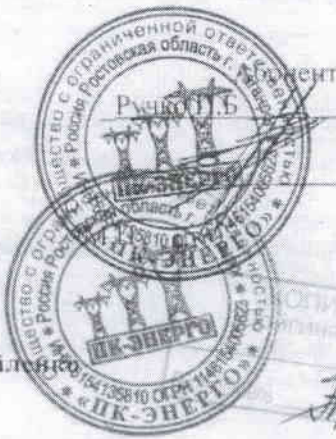

20 г.

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Стройюгресурс»

Ген. директор

Близнюков И.А.



УТВЕРЖДАЮ:

ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Ген. директор

Ручко П.Б.




20__ г.



20__ г.

АКТ

разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон

Настоящий акт составлен представителем Энергоснабжающей организации
ген. директором ООО «Стройюгресурс» Близнюковым И.А.
и представителем Абонента ген. директором ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Ручко П.Б.

в том что

1. Граница балансовой принадлежности эл. сетей (граница раздела) между Абонентом и Энергоснабжающей организацией устанавливается на

опоре № 29, запитанной от ПС-110/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС

(указать точное наименование коммут. аппарата, присоединения, линии, п/ст., опоры и т.п.)

2. Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается на:

опоре № 29, запитанной от ПС-110/10 кВ Т-27 ПО ЮЗЭС

(указать точное наименование коммут. аппарата, присоединения, линии, п/ст., опоры и т.п.)

3. Расчетные приборы учета установлены _____

не на границе раздела

(указать на границе раздела или нет)

Протяженность и сечение воздушных или кабельных линий, находящихся на балансе потребителя и расположенных между границей и местом установки расчетных приборов учета

КЛ-10 кВ №274/1 (ААШвУ-10 кВ) – 480м; ВЛ-10 (1-150)мм² – 2320 м





Мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе Абонента и установленных между границей раздела и местом установки приборов учета

ТП 2х630/10 кВА

4. Составление схемы питания категорийности электроприемников в отношении надежности электроснабжения.

Категория электроприемников			Электроприемники, схема питания которых:			
			соответствует категории		не соответствует категории	
Особая группа:	кВт	%	кВт	%	кВт	%
Первая	-	-	-	-	-	-
Вторая	-	-	-	-	-	-
Третья	-	-	-	-	-	-
			соответствует			

5. Абонент и Энергоснабжающая организация обязуются установки, указанные в настоящем акте, содержать в исправности и эксплуатировать в соответствии с ПТЭ, ПЭЭП и ПТБ.

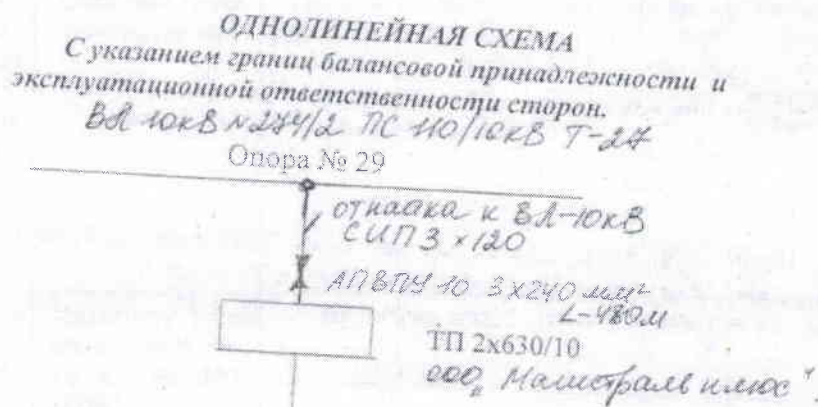

Примечание: Эл. Сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены красным цветом, Абонента синим цветом.

Подписи:

Энергоснабжающая организация

Близняков И.А.

20 г.

Сетевая организация
Главный инженер ПО 103ЭС

В.В. Непомняйченко

М.П.

Абонент



20 г.



АКТ
разграничения границ балансовой принадлежности сторон

№ _____

от « ____ » _____ 2015 г.

Общества с ограниченной ответственностью НТФ «Энергомаш-Инжиниринг», в лице Директора Путивлева Леонида Ивановича действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ш. Поляковское, 20

Характеристики присоединения:
максимальная мощность 422 кВт
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 630 кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности и присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности и электроснабжения
Изоляторы на опоре № 25 ВЛ 10 кВ №2705 НТФ «Энергомаш-Инжиниринг» от ПС 110/10 кВ Т-27	ПС 110/10 кВ Т-27	Изоляторы на опоре №25 ВЛ 10 кВ № 2705 НТФ «Энергомаш-Инжиниринг»	10	422	630	3

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки НТФ «Энергомаш Инжиниринг»	ООО «ПК-ЭНЕРГО»
Опора № 25 ВЛ 10 кВ № 2705	ВЛ 10кВ воздушного ввода КТП 10/0,4 кВ «Полимерпром»




Границы балансовой принадлежности сторон установлены:
Изоляторы на опоре № 25 ВЛ 10 кВ № 2705 НТФ «Энергомаш-Инжиниринг» от ПС 110/10кВ Т-27.
Ответственность за состояние соединений на изоляторах опоры № 25 несет организация,
эксплуатирующая ВЛ 10 кВ

(описание границ балансовой принадлежности)

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

Однолинейные схемы

ВЛ 10 кВ №2705 от ПС 110/10 кВ Т-27

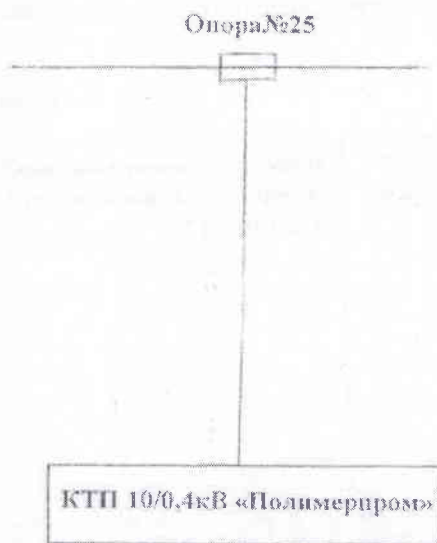

Зеленым цветом обозначены электрические сети НТФ «Энергомаш-Инжиниринг»
Красным цветом обозначены электрические сети ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Прочее:

Подписи сторон:

Директор
НТФ «Энергомаш-Инжиниринг»

И. Путивлев

Сетевая организация
Главный инженер ПО ЮЗЭС

м.п.

В.В. Непошивайленко

Заявитель,

Генеральный директор

ООО «ПК-ЭНЕРГО»

П.Б. Ручко

И.М. Скобцов

Тел. (8634) 375-185

АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности сторон

№ _____

от «__» _____ 2015 г.

Общества с ограниченной ответственностью НТФ «Энергомаш-Инжиниринг», в лице Директора Путивлева Леонида Ивановича действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, шс. Поляковское, 20

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 422 кВт

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 630 кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
Изоляторы на опоре № 25 ВЛ 10 кВ №2705 НТФ «Энергомаш-Инжиниринг» от ПС 110/10 кВ Т-27	ПС 110/10 кВ Т-27	Изоляторы на опоре №25 ВЛ 10 кВ № 2705 НТФ «Энергомаш-Инжиниринг»	10	422	630	3

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки НТФ «Энергомаш Инжиниринг»	ООО «ПК-ЭНЕРГО»
Опора № 25 ВЛ 10 кВ № 2705	ВЛ 10кВ воздушного ввода КТП 10/0,4 кВ «Полимерпром»



Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:
Изоляторы на опоре №25 ВЛ 10 кВ №2705 НТФ «Энергомаш-Инжиниринг» от ПС 110/10кВ Т-27
Ответственность за состояние соединений на изоляторах опоры № 25 несет организация,
эксплуатирующая ВЛ 10 кВ

(описание границ эксплуатационной ответственности)

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

Однолинейные схемы

ВЛ 10 кВ №2705 от ПС 110/10 кВ Т-27



Зеленым цветом обозначены электрические сети НТФ «Энергомаш-Инжиниринг»
Красным цветом обозначены электрические сети ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Прочее:

Подписи сторон:

Директор
НТФ «Энергомаш-Инжиниринг»



И. Путивлев

Сетевая организация
Главный инженер ПО ЮЗЭС

м.п.

В.В. Неповивайленко

Заявитель

Генеральный директор

ООО «ПК-ЭНЕРГО»



П.Б. Ручко

И.М. Скобцов

Тел. (8634) 375-185



АКТ
разграничения границ балансовой принадлежности сторон

№ _____

от « ____ » _____ 2015 г.

Филиал ООО «Газпром Трансгаз Краснодар» Таганрогское ЛПУМГ, в лице начальника управления Черевченко Евгения Петровича действующего на основании доверенности № 0150-9/22 от 29.12.2012г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26.

Характеристики присоединения:
максимальная мощность 600 кВт
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 1000 кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
Изоляторы на опоре № 47 отпайки от опоры № 314 к ТП-622 «А» ВЛ-10 кВ № 6 ПС «Самбек» принадлежащая ООО «Газпром Трансгаз Краснодар»	ПС Самбек	Отпаечная КВЛ-10 кВ к ТП-726 «А»; г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26; изоляторы на опоре № 47 отпайки от опоры № 314 к ТП-622 «А» ВЛ-10 кВ № 6 ПС «Самбек» принадлежащая ООО «Газпром Трансгаз Краснодар»	10	600	1000	3

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки ООО «Газпром Трансгаз Краснодар»	ООО «ПК-ЭНЕРГО»
Опора № 47 отпайки от опоры № 314 к ТП-622 «А» ВЛ-10 кВ № 6 ПС «Самбек»	ВЛ-10 кВ отпайки от опоры № 47 до ТП-726 «А»



[Handwritten signature]


Границы балансовой принадлежности сторон установлены:
Изоляторы на опоре № 47 отпайки от опоры № 314 к ТП-622 «А» ВЛ-10 кВ № 6 ПС «Самбек».
Ответственность за состояние соединений на изоляторах опоры № 47 несет организация,
эксплуатирующая ВЛ 10 кВ

(описание границ балансовой принадлежности)

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

Однолинейные схемы

Участок ВЛ-10 кВ отпайки от опоры № 314 к ТП-622 «А» ВЛ-10 кВ № 6 ПС «Самбек»

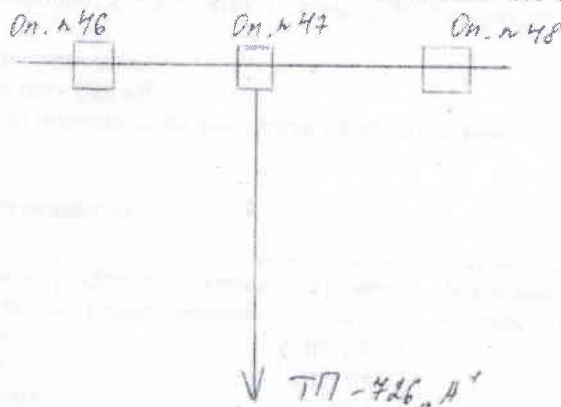

Зеленым цветом обозначены электрические сети ООО «Газпром Трансгаз Краснодар».
Красным цветом обозначены электрические сети ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Прочее:

Подписи сторон:

Начальник управления филиала
ООО «Газпром Трансгаз Краснодар»
Таганрогское ЛПУМГ

М.П. Е.П. Черевиченко

Начальник службы ЭТВС и ЗК филиала
ООО «Газпром Трансгаз Краснодар»
Таганрогское ЛПУМГ

М.А. Власенко

Сетевая организация
Главный инженер ПО ЮЗЭС

В.В. Непошивайленко

М.П.

Заявитель

Генеральный директор
ООО «ПК-ЭНЕРГО»

П.Б. Ручко

Технический инженер
ООО «ПК-ЭНЕРГО»

И.М. Скобцов
Тел. (8634) 375-185



АКТ
разграничения эксплуатационной ответственности сторон

№ _____

от «__» _____ 2015 г.

Филиал ООО «Газпром Трансгаз Краснодар» Таганрогское ЛПУМГ, в лице начальника управления Черевиченко Евгения Петровича действующего на основании доверенности № 0150-9/22 от 29.12.2012г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО», именуемый в дальнейшем заявителем, в лице генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, с другой стороны, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26.

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 600 кВт

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 1000 кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
Изоляторы на опоре № 47 отпайки от опоры № 314 к ТП-622 «А» ВЛ-10 кВ № 6 ПС «Самбек» принадлежащая ООО «Газпром Трансгаз Краснодар»	ПС Самбек	Отпаечная КВЛ-10 кВ к ТП-726 «А»: г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26; изоляторы на опоре № 47 отпайки от опоры № 314 к ТП-622 «А» ВЛ-10 кВ № 6 ПС «Самбек» принадлежащая ООО «Газпром Трансгаз Краснодар»	10	600	1000	3

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки ООО «Газпром Трансгаз Краснодар»	ООО «ПК-ЭНЕРГО»
Опора № 47 отпайки от опоры № 314 к ТП-622 «А» ВЛ-10 кВ № 6 ПС «Самбек»	ВЛ-10 кВ от опоры № 47 до ТП-726 «А»




Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:
Изоляторы на опоре № 47 отпайки от опоры № 314 к ТП-622 «А» ВЛ-10 кВ № 6 ПС «Самбек».
Ответственность за состояние соединений на изоляторах опоры № 47 несет организация,
эксплуатирующая ВЛ 10 кВ

(описание границ эксплуатационной ответственности сторон)

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

Однолинейные схемы

Участок ВЛ-10 кВ отпайки от опоры № 314 к ТП-622 «А» ВЛ-10 кВ № 6 ПС «Самбек»

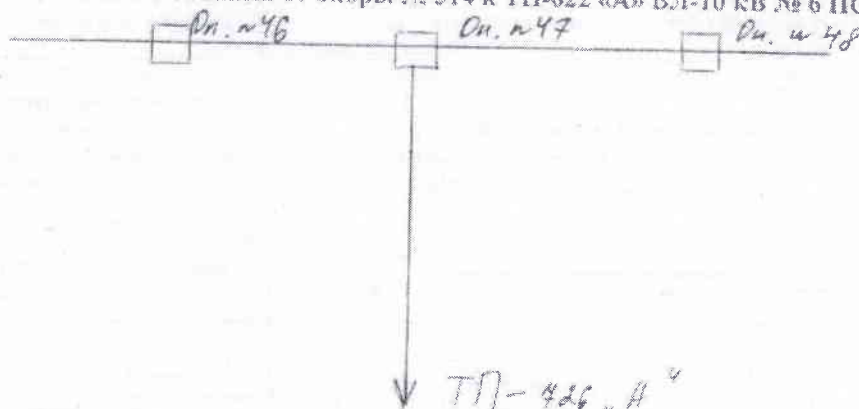

Зеленым цветом обозначены электрические сети ООО «Газпром Трансгаз Краснодар».
Красным цветом обозначены электрические сети ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Прочее:

Подписи сторон:

Начальник управления филиала
ООО «Газпром Трансгаз Краснодар»
Таганрогское ЛПУМГ



Е.П. Черевиченко

Начальник службы ЭТВС и ЗК филиала
ООО «Газпром Трансгаз Краснодар»
Таганрогское ЛПУМГ

М.А. Власенко

Сетевая организация
Главный инженер ПО ЮЗЭС

В.В. Непошивайленко

м.п.

Заявитель

Генеральный директор
ООО «ПК-ЭНЕРГО»



П.Б. Ручко

Главный инженер
ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Тел: (8634) 375-185

И.М. Скобцов



АКТ

№5400/1247 разграничения границ балансовой принадлежности сторон

от 11 декабря 2014г.

Открытое Акционерное Общество «МРСК Юга», именуемое в дальнейшем Сетевой организацией, в лице начальника Неклиновского РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Гурин Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности №465 от «31» декабря 2013г., с одной стороны, и

ООО «ПК-ЭНЕРГО», именуемый(ая) в дальнейшем Заявитель, в лице ген. директора Руяко П.В., действующего(ей) на основании Устава (ОГРН №1146154005683, от 07.11.2014г., юридический адрес: Ростовская обл., Таганрог, ул.Наденко, 69), с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, оформили и подписали настоящий акт, представляющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу:

Ростовская обл., Неклиновский р-н, 62км. а/д "Ростов-Таганрог" (61:26:0600015:507) (ВЛ-10кВ (10м.), КЛ-10кВ (300м.), КТП-10/0,4кВ №685А)

Акт о технологическом присоединении

от «11» декабря 2014г.

№5400/1283

Характеристики присоединения:

максимальная мощность:

350 кВт (на два Туглам.монтажа (Гребенюк А.В.))

совокупная величина номинальной мощности присоединяемых электрических сетей:

630 кВА

трансформаторов

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединяемых трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
ВЛ-10кВ (10м.), КЛ-10кВ (300м.), КТП-10/0,4кВ №685А	оп. №9 отпавной ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №637 по ВЛ-10кВ №6 ПС-110/10кВ "Самбек"	Ростовская обл., Неклиновский р-н, 62км. а/д "Ростов-Таганрог" (61:26:0600015:507)	10	350	630	3

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
оп. №9 отпавной ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №637 по ВЛ-10кВ №6 ПС-110/10кВ "Самбек"	ВЛ-10кВ (10м.), КЛ-10кВ (300м.), КТП-10/0,4кВ №685А от оп. №9 отпавной ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №637 по ВЛ-10кВ №6 ПС-110/10кВ "Самбек"


Границы балансовой принадлежности сторон устанавливаются:

на оп. №9 отпавной ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №637 по ВЛ-10кВ №6 ПС-110/10кВ "Самбек"

(указание границы балансовой принадлежности)

Согласованно границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок

ВЛ-10кВ "Самбек" - ПО ЮТЭС

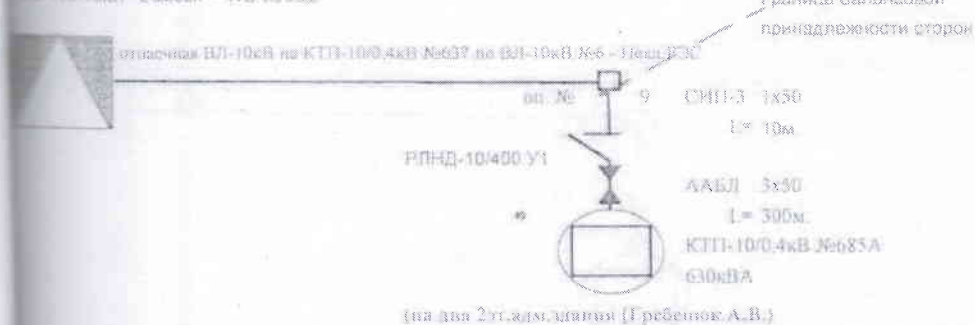

(на два Туглам.монтажа (Гребенюк А.В.))

Ростовская обл., Неклиновский р-н, 62км. а/д "Ростов-Таганрог" (61:26:0600015:507)

Сетевая организация
Нekliновского РЭС
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
Гурин В.Н.

Подписи сторон

Заявитель
Ген. директор
«ПК-ЭНЕРГО»
Руяко П.В.

ВЕРНА
ПОДПИСАНО

АКТ

№5400/1247 разграничения эксплуатационной ответственности сторон

от 11 декабря 2014г.

Открытое Акционерное Общество «МРСК Юга», именуемое в дальнейшем Сетевой организацией, в лице Начальника Неклиновского РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Гурина Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности №465 от 31 декабря 2013г., с одной стороны, и

ООО «ПК-ЭНЕРГО», именуемый(ая) в дальнейшем Заявителем, в лице ген.директора Ручко П.Б., действующий на основании Устава (ОГРН №1145154605623, от 07.11.2014г., юридический адрес: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Шеленко, 69), с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., Неклиновский р-н, 62км. а/д "Ростов-Таганрог" (61:26:0600015:507) (ВЛ-10кВ (10м.), КЛ-10кВ (300м.), КТП-10/0,4кВ №685А).

Акт о техническом присоединении

от 11 декабря 2014г.

№5400/1283

Характеристики присоединения:

максимальная мощность: 350 кВт (на два 2эт.адм.здания (Гребенюк А.В.)
сопутная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов 630 кВА

Перечень точек присоединения

Точка присоединения	Исходные данные (технические паспортные данные)	Описательный текст присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
ВЛ-10кВ (10м.), КЛ-10кВ (300м.), КТП-10/0,4кВ №685А	от №9 отпавной ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №637 по ВЛ-10кВ №6 ПС-110/10кВ "Самбек"	Ростовская обл., Неклиновский р-н, 62км а/д "Ростов-Таганрог" (61:26:0600015:507)	10	350	630	3

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатационной ответственности сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатационной ответственности
№9 отпавной ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №637 по ВЛ-10кВ №6 ПС-110/10кВ "Самбек"	ВЛ-10кВ (10м.), КЛ-10кВ (300м.), КТП-10/0,4кВ №685А от отп. №9 отпавной ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №637 по ВЛ-10кВ №6 ПС-110/10кВ "Самбек"


Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:

на отп. №9 отпавной ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №637 по ВЛ-10кВ №6 ПС-110/10кВ "Самбек"

(топические границы эксплуатационной ответственности)

Схематичные границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок:

ПС-110/10кВ "Самбек" - ПО ЮЗЭС

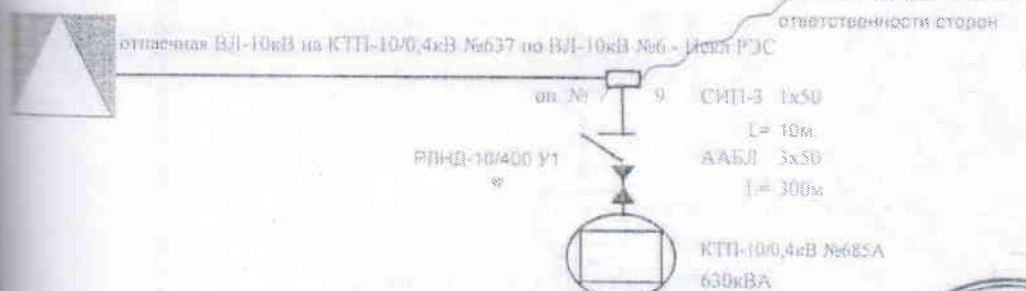

(на два 2эт.адм.здания (Гребенюк А.В.))

Ростовская обл., Неклиновский р-н, 62км. а/д "Ростов-Таганрог" (61:26:0600015:507)



Сетевая организация:

Филиал Неклиновского РЭС

Филиал ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»

Гурин В.Н.

Подписи сторон



Заявитель:

Ген.директор

Ручко П.Б.

Ручко П.Б.

АКТ

разграничения границ балансовой принадлежности сторон

«03» февраля 2015г.

№5400/1290

Открытое Акционерное Общество «МРСК Юга», именуемое в дальнейшем Сетевой организацией, в лице Генерального директора РЭС ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Гурина Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности №56-15 от 14 января 2015г., с одной стороны, и

ООО «ПК-ЭНЕРГО», именуемый(ая) в дальнейшем Заявителем, в лице ген. директора Ручко П.Б., действующего(ей) на основании Устава (ОГРН №1146154005623, от 07.11.2014г., юридический адрес: Ростовская обл., Промышленный пр., д.69), с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, оформили и подписали настоящий акт, фиксирующий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу:

Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, ул.Ленина, 181/1 (ВЛ-10кВ (250м.), КЛ-10кВ (15м.), КТП-10/0,4кВ (100кВА) №282А)

Акт о технологическом присоединении

от «03» февраля 2015г.

№5400/1344

Характеристики присоединения:

максимальная мощность:

84 кВт (на ДОЛ "Парус" ООО "Аэвокурортсервис")

совокупная величина номинальной мощности присоединяемых к электрической сети

трансформаторов

100 кВА

Перечень точек присоединения

Типы электроустановки	Источники питания (наименование электроустановки)	Описание точек присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединяемых трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
ВЛ-10кВ (250м.), КЛ-10кВ (15м.), КТП-10/0,4кВ (100кВА) №282А	оп. №8 отпав. ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №461А по ВЛ-10кВ №7 ПС-110/10кВ "Самбек"	Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, ул.Ленина, 181/1	10	84	100	3

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
оп. №8 отпав. ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №461А по ВЛ-10кВ №7 ПС-110/10кВ "Самбек"	ВЛ-10кВ (250м.), КЛ-10кВ (15м.), КТП-10/0,4кВ (100кВА) №282А от оп. №8 отпав. ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №461А по ВЛ-10кВ №7 ПС-110/10кВ "Самбек"

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:


на оп. №8 отпав. ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №461А по ВЛ-10кВ №7 ПС-110/10кВ "Самбек"

(указание границ балансовой принадлежности)

Границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

ВЛ-10кВ "Самбек" - ПО ЮЗЭС

отпав. ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №461А по ВЛ-10кВ №7 - Некл.РЭС



Граница балансовой принадлежности сторон

АС-35

L=250м.

АСБ-50

L=15м.

КТП-10/0,4кВ №282А

100кВА

(на ДОЛ "Парус" ООО "Аэвокурортсервис")

Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, ул.Ленина, 181/1



Подписи сторон

Сетевая организация:

РЭС ПО ЮЗЭС

ОАО «МРСК Юга»

«Ростовэнерго»

Гурина В.Н.

Заявитель:

Ген. директор

ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Ручко П.Б.

Ростовская область, г. Ростов

№1146154005623

07.11.2014

ОГРН 1076154005623

07.11.2014

07.11.2014

07.11.2014

07.11.2014

Договор о ТП № 61201501000136

от 20.01.2015г.

ТУ № 5400-1445/15

от 03.02.2015г.

АКТ

разграничения эксплуатационной ответственности сторон

№5400/1290

«03» февраля 2015г.

Открытое Акционерное Общество «МРСК Юга», именуемое в дальнейшем Сетевой организацией, в лице Начальника Неклиновского РЭС ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Гурина Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности №56-15 от 14 января 2015г., с одной стороны, и

ООО «ПК-ЭНЕРГО», именуемый(ая) в дальнейшем Заявителем, в лице ген.директора Ручко П.Б., действующий на основании Устава (ОГРН №1146154005623, от 07.11.2014г., юридический адрес: Ростовская обл., г.Таганрог, Шаденко, 69), с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу:

Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, ул.Ленина, 181/1 (ВЛ-10кВ (250м.), КЛ-10кВ (15м.), КТП-10/0,4кВ (100кВА) №282А)

Акт о технологическом присоединении

от «03» февраля 2015г.

№5400/1344

Характеристики присоединения:

максимальная мощность

84 кВт

(на ДОЛ "Парус" ООО "Азовкурортсервис")

совокупная величина номинальной мощности присоединяемых к электрической сети трансформаторов

100 кВА

Перечень точек присоединения.

Исходная точка присоединения	Исходные электроустановки (наименование электроустановки, линии)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединяемых трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
ВЛ-10кВ (250м.), КЛ-10кВ (15м.), КТП-10/0,4кВ (100кВА) №282А	от №8 отпавч. ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №461А по ВЛ-10кВ №7 ПС-110/10кВ "Самбек"	Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, ул.Ленина, 181/1	10	84	100	3

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы

электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя
от №8 отпавч. ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №461А по ВЛ-10кВ №7 ПС-110/10кВ "Самбек"	ВЛ-10кВ (250м.), КЛ-10кВ (15м.), КТП-10/0,4кВ (100кВА) №282А от отпавч. ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №461А по ВЛ-10кВ №7 ПС-110/10кВ "Самбек"


Границы эксплуатационной ответственности сторон устанавливаются:

на отпавч. ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №461А по ВЛ-10кВ №7 ПС-110/10кВ "Самбек"

(описание границ эксплуатационной ответственности)

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

ВЛ-10кВ "Самбек" - ДО ЮЗЭС

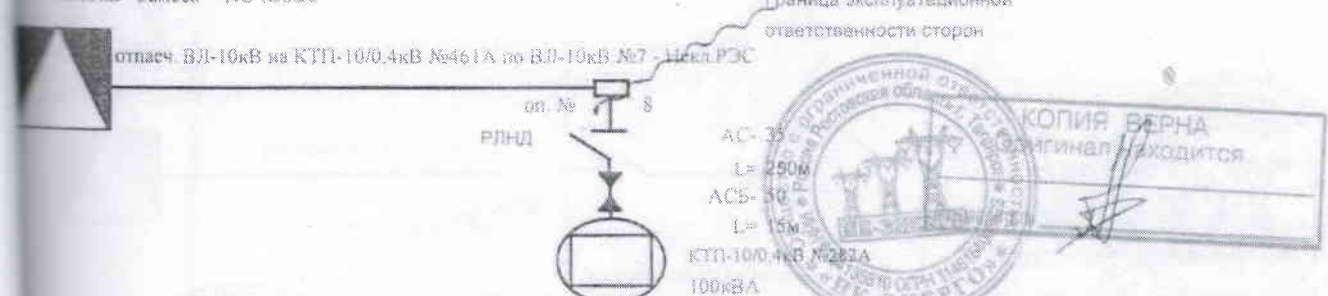

(на ДОЛ "Парус" ООО "Азовкурортсервис")

Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Приморка, ул.Ленина, 181/1

Подписи сторон

Сетевая организация:

Неклиновского РЭС ПО ЮЗЭС
ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
Гурин В.Н.

Заявитель:

Ген.директор ООО «ПК-ЭНЕРГО»
Ручко П.Б.

АКТ

разграничения границ балансовой принадлежности сторон
(на время действия договора аренды электрооборудования ИП Костенко О.А.)

«07» мая 2015г.

Открытое Акционерное Общество «МРСК Юга», именуемое в дальнейшем Сетевой организацией, в лице Начальника Неклиновского филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Гурина Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности №56-15 от 07.05.2015г., с одной стороны, и

ООО «ПК-ЭНЕРГО», именуемый(ая) в дальнейшем Заявителем, в лице ген.директора Ручко П.Б.

именуемого(ей) на основании Устава (ОГРН №1146134003623, от 07.11.2014г., юридический адрес: Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Щаденко, д.1), с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по

Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Самбек, пер.Веселый, 1 (КТП-10/0,4кВ №340А (630кВА))

Акт о технологическом присоединении

от «07» мая 2015г.

№5400/1434

Характеристики присоединения:

максимальная мощность

160 кВт (на крупных ИП Костенко О.А.)

совокупная величина номинальной мощности присоединяемых к электрической сети

трансформаторов

630 кВА

Перечень точек присоединения:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Источники питания (наименование, договорной номер)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединяемых трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
КТП-10/0,4кВ №340А (630кВА)	1. от. №1 отп. ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №340А по ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ "Самбек" 2. от. №170 ВЛ-10кВ №2/3 ПС-110/35/10кВ "Троицкая-1"	Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Самбек, пер.Веселый, 1	10	сум. мощность двух точек ИП Костенко О.А. - 160 кВт	630	3

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
отп. №1 отп. ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №340А по ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ "Самбек"	КТП-10/0,4кВ №340А (630кВА) от
отп. №170 ВЛ-10кВ №2/3 ПС-110/35/10кВ "Троицкая-1"	1. от. №1 отп. ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №340А по ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ "Самбек"
	2. от. №170 ВЛ-10кВ №2/3 ПС-110/35/10кВ "Троицкая-1"

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:


в контактных соединениях

отп. №1 отп. ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №340А по ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ "Самбек"

отп. №170 ВЛ-10кВ №2/3 ПС-110/35/10кВ "Троицкая-1"

(контакты границ балансовой принадлежности)

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

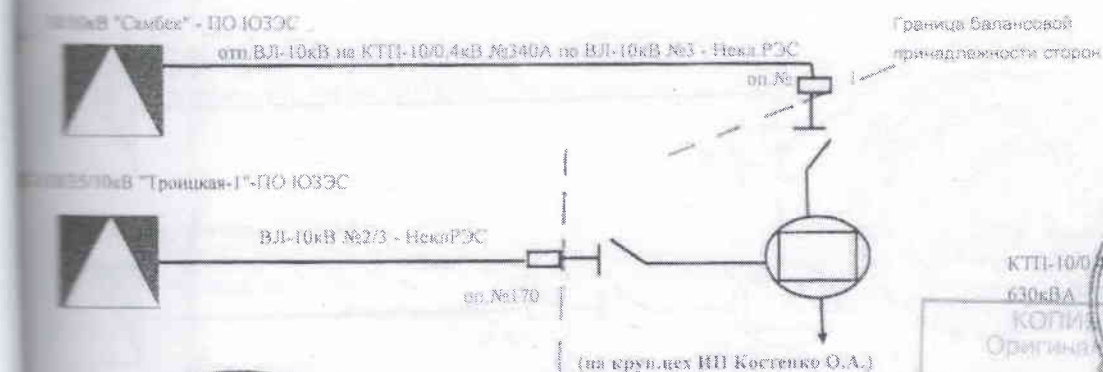

Гурин В.Н.

Подписи сторон



Ручко П.Б.

АКТ

разграничения эксплуатационной ответственности сторон
(на время действия договора аренды электрооборудования ИП Костенко О.А.)

«07» мая 2015г.

№5400/1394

Открытое Акционерное Общество «МРСК Юга», именуемое в дальнейшем Сетевой организацией, в лице Начальника Неклиновского РЭС ПО ЮЗЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Гурина Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности №56- от «14» января 2015г., с одной стороны, и

ООО «ПК-ЭНЕРГО», именуемый(ая) в дальнейшем Заявителем, в лице ген. директора Ручко П.Б., действующий на основании Устава (ОГРН №1146154005623, от 07.11.2014г., юридический адрес: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Щаденко, 69), с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу:

Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Самбек, пер.Веселый, 1 (КТП-10/0,4кВ №340А (630кВА))

от «07» мая 2015г.

№5400/1434

Акт о технологическом присоединении

Характеристики присоединения:

160 кВт (на крупных ИП Костенко О.А.)

максимальная мощность;

совокупная величина номинальной мощности присоединенных в электрической сети

630 кВА

трансформаторов

Перечень точек присоединения

Точка присоединения	Источники питания (наименование, напряжение, линия)	Описание точек присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Источники номинальной мощности присоединяемых трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
КТП-10/0,4кВ №340А (630кВА)	1. оп. №1 от ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №340А по ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ "Самбек" 2. оп. №170 ВЛ-10кВ №2/3 ПС-110/35/10кВ "Троицкая-1"	Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Самбек, пер.Веселый, 1	10	сум. мощности крупных ИП Костенко О.А. - 160кВт	630	3


У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя
1. оп. №1 от ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №340А по ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ "Самбек" 2. оп. №170 ВЛ-10кВ №2/3 ПС-110/35/10кВ "Троицкая-1"	КТП-10/0,4кВ №340А (630кВА) от 1. оп. №1 от ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №340А по ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ "Самбек" 2. оп. №170 ВЛ-10кВ №2/3 ПС-110/35/10кВ "Троицкая-1"

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:

на контактах (контактных соединениях) 1. оп. №1 от ВЛ-10кВ на КТП-10/0,4кВ №340А по ВЛ-10кВ №3 ПС-110/10кВ "Самбек" 2. оп. №170 ВЛ-10кВ №2/3 ПС-110/35/10кВ "Троицкая-1" (описание границ эксплуатационной ответственности)

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

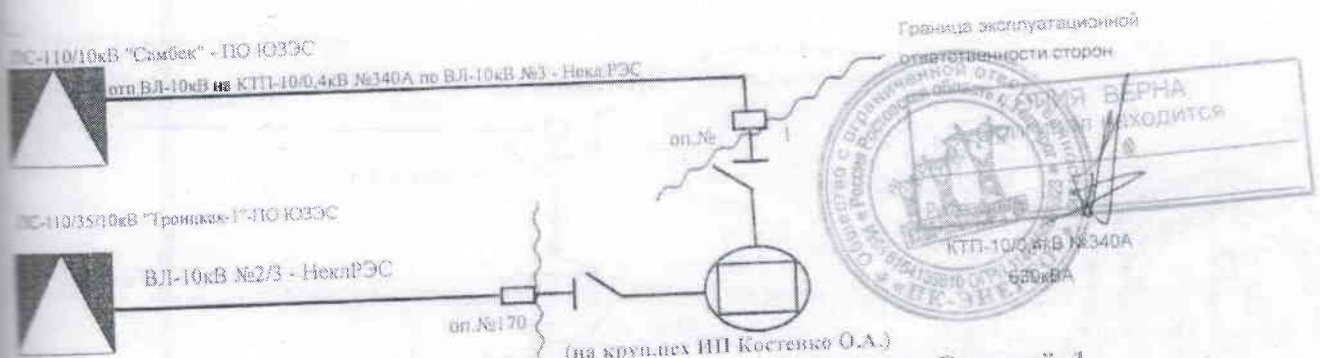

Ростовская обл., Неклиновский р-н, с.Самбек, пер.Веселый, 1

Протокол
Начальник Неклиновского РЭС ПО ЮЗЭС
филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго»
Гурина В.Н.

Полномочия

Заявитель
Ген. директор ООО «ПК-ЭНЕРГО»
Ручко П.Б.

АКТ

разграничения граници балансовой принадлежности сторон

«11» декабря 2014г.

№5400/1249

Открытое Акционерное Общество «МРСК Юга», именуемое в дальнейшем Сетевой организацией, в лице Генерального директора Неклиновского РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Гурина Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности №465 от «31» декабря 2013г., с одной стороны, и

ООО «ПК-ЭНЕРГО», именуемый(ая) в дальнейшем Заявителем, в лице ген. директора Ручко П.Б., действующего(ей) на основании Устава (ОГРН №1146154005623, от 07.11.2014г., юридический адрес: Ростовская обл., Таганрог, ул.Шаденко, 69), с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, оформили и подписали настоящий акт, устанавливающий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу:

Ростовская обл., г.Таганрог, Северо-Западное ш., 3 (ВЛ-10кВ (200м.), КЛ-10кВ (50м.), КТП-10/0,4кВ (400кВА) №334А)

Акт о технологическом присоединении

от «11» декабря 2014г.

№5400/1285

Характеристики присоединения:

максимальная мощность

320 кВт (на ДНТ "Дачное-2")

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети

трансформаторов

400 кВА

Перечень точек присоединения:

Типы объектов	Источники питания (наименование питающей линии)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
ВЛ-10кВ (200м.), КЛ-10кВ (50м.), КТП-10/0,4кВ (400кВА) №334А	оп. №92 ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская"	Ростовская обл., г.Таганрог, Северо-Западное ш., 3	10	320	400	3

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:


Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
оп. №92 ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская"	ВЛ-10кВ (200м.), КЛ-10кВ (50м.), КТП-10/0,4кВ (400кВА) №334А от оп. №92 ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская"

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:

на оп. №92 ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ "Дарагановская"

(описание граници балансовой принадлежности)

Границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок

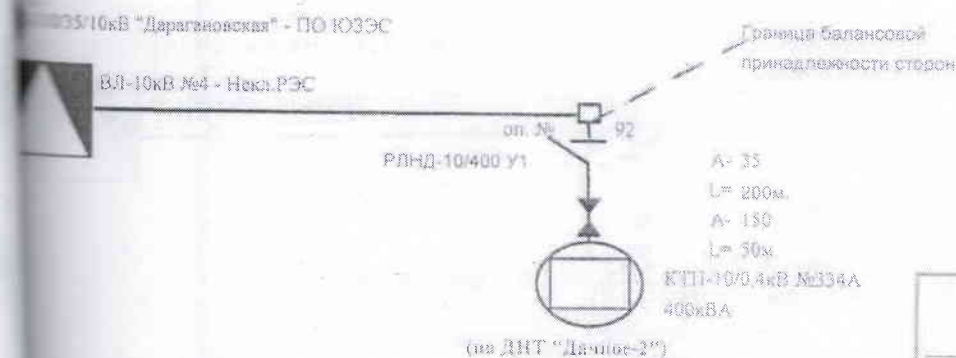

Ростовская обл., г.Таганрог, Северо-Западное ш., 3

Подписи сторон

Заявитель: Ген. директор ООО «ПК-ЭНЕРГО» Ручко П.Б.



АКТ

разграничения эксплуатационной ответственности сторон

«11» декабря 2014г.

№5400/1249

Открытое Акционерное Общество «МРСК Юга», именуемое в дальнейшем Сетевой организацией, в лице Начальника Ростовского РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Гурина Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности №465 от «31» декабря 2013г., с одной стороны, и

ООО «ПК-ЭНЕРГО», именуемый(ая) в дальнейшем Заявителем, в лице ген.директора Ручко П.Б., действующий на основании Устава (ОГРН №1146154005623, от 07.11.2014г., юридический адрес: Ростовская обл., г.Таганрог, ул.Шаденко, 69), с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу:

Ростовская обл., г.Таганрог, Северо-Западное шс., 3 (ВЛ-10кВ (200м.), КЛ-10кВ (50м.), КТП-10/0,4кВ (400кВА) №334А)

Акт о технологическом присоединении

от «11» декабря 2014г.

№5400/1285

Характеристики присоединения:

максимальная мощность: 320 кВт (на ДНТ "Дачное-2")
совокупная величина номинальной мощности присоединяемых к электрической сети трансформаторов: 400 кВА

Перечень точек присоединения:

Типы электроустановок	Наименование электроустановки (наименование оборудования)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединяемых трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
ВЛ-10кВ (200м.), КЛ-10кВ (50м.), КТП-10/0,4кВ (400кВА) №334А	оп. №92 ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ "Даргагановская"	Ростовская обл., г.Таганрог, Северо-Западное шс., 3	10	320	400	3

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:


Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования), находящейся в эксплуатации заявителя
оп. №92 ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ "Даргагановская"	ВЛ-10кВ (200м.), КЛ-10кВ (50м.), КТП-10/0,4кВ (400кВА) №334А от оп. №92 ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ "Даргагановская"

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:

на оп. №92 ВЛ-10кВ №4 ПС-110/35/10кВ "Даргагановская"

(определение границ эксплуатационной ответственности)

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

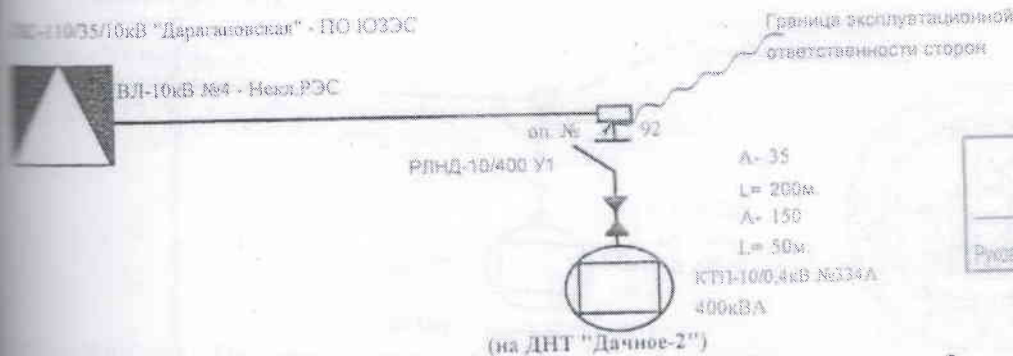

Ростовская обл., г.Таганрог, Северо-Западное шс., 3

Подписи сторон



АКТ

№5400/1253

разграничения границ балансовой принадлежности сторон

«23» декабря 2014г.

Открытое Акционерное Общество «МРСК Юга», именуемое в дальнейшем Сетевой организацией, в лице Начальника Неклиновского РЭС филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Гурина Владимира Николаевича, действующего на основании Доверенности №465 от «31» декабря 2013г., с одной стороны, и

ООО «ПК-ЭНЕРГО», именуемый(ая) в дальнейшем Заявителем, в лице ген.директора Ручко П.Б., действующего(ей) на основании Устава (ОГРН №1146154005623, от 07.11.2014г., юридический адрес: Ростовская обл., Таганрог, ул.Шаленко, 69), с другой стороны, в дальнейшем именуемые Сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу:

Ростовская обл., Неклиновский р-н, х.Красный десант, ул.Октябрьская, 1-в (ВЛ-10кВ (250м.), ТП-10/0,4кВ (630кВА) №89А)

Акт о технологическом присоединении

от «23» декабря 2014г.

№5400/1289

Характеристики присоединения:

максимальная мощность:

330 кВт (на ООО «ЦДиОП «Мир»)

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов

630 кВА

Перечень точек присоединения

Точка присоединения	Источники питания (наименование питающих сетей)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
ВЛ-10кВ (250м.), ТП-10/0,4кВ (630кВА) №89А	оп. №162 ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Русский колодец»	Ростовская обл., Неклиновский р-н, х.Красный десант, ул.Октябрьская, 1-в	10	330	630	3

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации

Наименование электроустановки (оборудования) заявителя

оп. №162 ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Русский колодец»


ВЛ-10кВ (250м.), ТП-10/0,4кВ (630кВА) №89А от оп. №162 ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Русский колодец»

Границы балансовой принадлежности сторон установлены

на оп. №162 ВЛ-10кВ №4 ПС-35/10кВ «Русский колодец»

(относительно границы балансовой принадлежности)

Границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

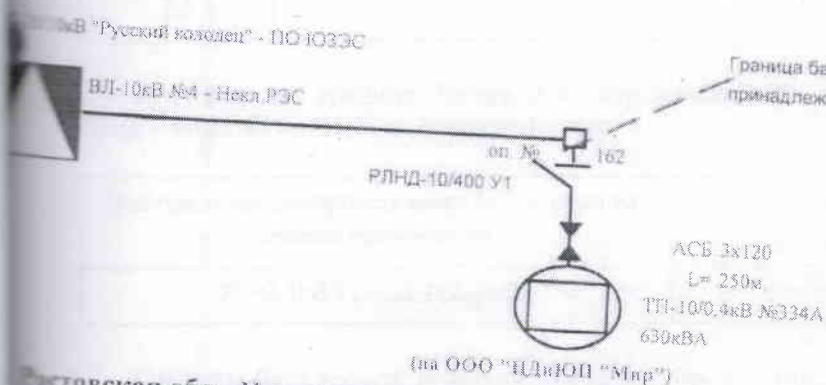

Подписи сторон



Акт
разграничения границ балансовой принадлежности сторон

№ 5100/1199

от « 17 » 06 2015г.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания», именуемое в дальнейшем ОАО «МРСК Юга», в лице начальника Таганрогского района электрических сетей филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» Боженко Андрея Николаевича, действующего на основании доверенности №43-15 от 14.01.2015г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО» в лице Генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем **заявителем**, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Гоголевский, 28

Характеристики присоединения:
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электрооборудования
<u>на кабельных наконечниках в РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №69 по КЛ-6кВ №3 ПС Т-5</u>	<u>ПС Т-5;</u>	ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №69	0,4 кВ	<u>0кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО», мощность присоединенных потребителей; магазин по адресу: г. Таганрог, пер. Гоголевский, 27 (ИП Антипов А.А.) 7кВт</u>	—	<u>3;</u>

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №69	ВЛ-0,4кВ

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:
на кабельных наконечниках в РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №69 по КЛ-6кВ №3 ПС Т-5


(описание границ балансовой принадлежности)

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме присоединения электроустановок.



ТП-6/0,4кВ №69 по
КЛ-6кВ №3 ПС Т-5

граница раздела

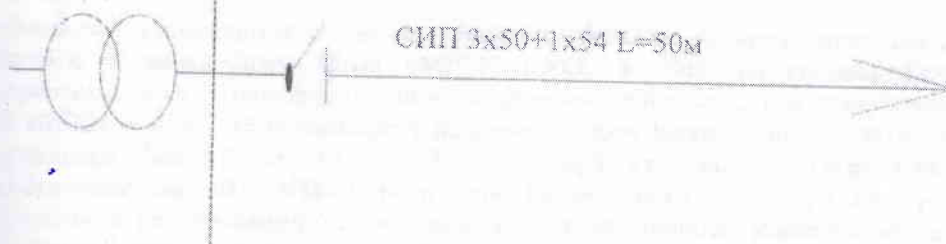

СИП 3x50+1x54 L=50м

Прочее:

Подписи сторон:

Представитель сетевой организации

Начальник Таганрогского РЭС

 О.Н. Боженко

Вед. инженер Е.И. НОК ПО ЮЗЭС

 О.Н. Демиденко

Заявитель

Генеральный директор ООО «ПК-ЭНЕРГО»

 П.Б. Ручко



Акт
разграничения эксплуатационной ответственности сторон

№ 5100/1139

от « 17 » 06 2015г.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания», именуемое в дальнейшем ОАО «МРСК Юга», в лице начальника Таганрогского района электрических сетей Производственного отделения «Юго-Западные электрические сети» филиала ОАО «МРСК Юга» - «Ростовэнерго» Боженко Андрея Николаевича, действующего на основании доверенности №43-15 от 14.01.2015г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО» в лице Генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заявителем, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы эксплуатационной ответственности сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы эксплуатационной ответственности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, пер. Гоголевский, 27

Акт о технологическом присоединении от « ____ » _____ № _____

Характеристики присоединения:

максимальная мощность 0 кВт;

совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов - кВА.

Перечень точек присоединения:

Точки присоединения	Источник питания (наименование с питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
На кабельных наконечниках в РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №69 по КЛ-6кВ №3 ПС Т-5	<u>ПС Т-5;</u>	ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №69	<u>0,4 кВ</u>	<u>0кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО»);</u> <u>мощность присоединенных потребителей;</u> <u>находясь по адресу: г. Таганрог,</u> <u>пер. Гоголевский, 27 (ИП Антипов</u> <u>А.А.) 7кВт</u>	-	<u>3;</u>

У сторон в эксплуатационной ответственности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:


Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №69	ВЛ-0,4кВ

Границы эксплуатационной ответственности сторон установлены:
на кабельных наконечниках в РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №69 по КЛ-6кВ №3 ПС Т-5
(описание границ балансовой принадлежности)



КОПИЯ ВЕРНА
Оригинал находится
у руководителя

Схематично границы эксплуатационной ответственности сторон указаны в приведенной ниже схеме соединения электроустановок.

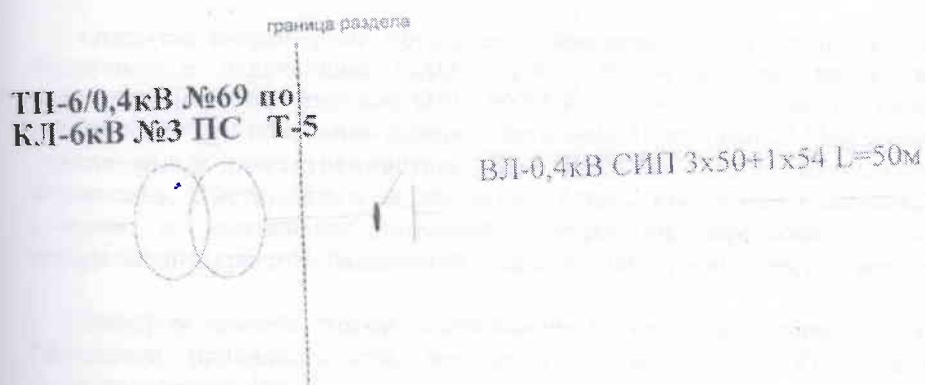

Прочее:

Подписи сторон:

Представитель сетевой организации

Начальник Таганрогского РЭС

А.Н. Боженко

Вед. инженер ГТПиОК ПО ЮЗЭС

О.Н. Демьяненко

Заявитель

Генеральный директор ООО «ПК-ЭНЕРГО»

П.Б. Ручко



Акт
разграничения границ балансовой принадлежности сторон

№ 5100/1198от « 17 » 06 2015г.

Открытое акционерное общество «Межрегиональная распределительная сетевая компания», именуемое в дальнейшем ОАО «МРСК Юга», в лице начальника Таганрогского района электрических сетей филиала ОАО «МРСК Юга»-«Ростовэнерго» Боженко Андрея Николаевича, действующего на основании доверенности №43-15 от 14.01.2015г., с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью «ПК-ЭНЕРГО» в лице Генерального директора Ручко Павла Борисовича, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем заявителем, с другой стороны, в дальнейшем именуемые сторонами, оформили и подписали настоящий акт, определяющий границы балансовой принадлежности электроустановок сторон.

Электроустановки сторон, в отношении которых настоящим актом устанавливаются границы балансовой принадлежности, находятся по адресу: Ростовская обл., г. Таганрог, ул. Александровская, 101-1.

Характеристики присоединения:
совокупная величина номинальной мощности присоединенных к электрической сети трансформаторов кВА.

Перечень точек присоединения:

Точка присоединения	Источник питания (наименование питающих линий)	Описание точки присоединения	Уровень напряжения (кВ)	Максимальная мощность (кВт)	Величина номинальной мощности присоединенных трансформаторов (кВА)	Категория надежности электроснабжения
<u>на кабельных наконечниках в РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №69 по КЛ-6кВ №3 ПС Т-5</u>	<u>ПС Т-5;</u>	ВЛ-0,4кВ от РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №69	<u>0,4 кВ</u>	<u>0кВт (мощность ООО «ПК-ЭНЕРГО», мощность присоединенных потребителей; магазин по адресу: г. Таганрог, ул. Александровская, 101-1 (ИП Антипов А.А.) 8кВт</u>	<u>—</u>	<u>3;</u>

У сторон на границе балансовой принадлежности находятся следующие технологически соединенные элементы электрической сети:

Наименование электроустановки (оборудования) сетевой организации	Наименование электроустановки (оборудования) заявителя
РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №69	ВЛ-0,4кВ

Границы балансовой принадлежности сторон установлены:
на кабельных наконечниках в РУ-0,4кВ ТП-6/0,4кВ №69 по КЛ-6кВ №3 ПС Т-5
(описание границ балансовой принадлежности)

Схематично границы балансовой принадлежности сторон указаны в приведенной ниже схеме присоединения электроустановок.

