

4. Составление схемы питания категорийности электроприемников в отношении надежности электроснабжения.

| Категория электроприемников |     |   | Электроприемники, схема питания которых: |      |                            |   |
|-----------------------------|-----|---|------------------------------------------|------|----------------------------|---|
|                             |     |   | соответствует категории                  |      | не соответствует категории |   |
| Особая группа:              | кВт | % | кВт                                      | %    | кВт                        | % |
| Первая                      | -   | - | -                                        | -    | -                          | - |
| Вторая                      | -   | - | -                                        | -    | -                          | - |
| Третья                      | -   | - | 300 кВт                                  | 100% | -                          | - |

5. Абонент и Энергоснабжающая организация обязуются установить, указанные в настоящем акте, содержать в исправности и эксплуатировать в соответствии с ПТЭ, ПЭЭП ПТБ.

### ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

С указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

РУ-0,4 КТП - 6/0,4- 2х400кВА ООО "ПК-ЭНЕРГО" по адресу:  
г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 20



ИП Доронина Т.В.

Семейно досуговый центр: г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 20

Примечание: Эл. Сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены красным цветом, Абонента синим цветом.


Подпись:  
Энергоснабжающая организация  
Ручко Д.Б.  
« 6 »  
М.П. 20 г.



Абонент  
Доронина Т.В.  
« 6 »  
М.П. 20 г.



КОПИЯ ВЕРНА  
Оригинал находится  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Ручко Д.Б.



4. Составление схемы питания категорийности электроприемников в отношении надежности электроснабжения.

| Категория электроприемников |     |   | Электроприемники, схема питания которых: |      |                            |   |
|-----------------------------|-----|---|------------------------------------------|------|----------------------------|---|
|                             |     |   | соответствует категории                  |      | не соответствует категории |   |
| Особая группа:              | кВт | % | кВт                                      | %    | кВт                        | % |
| Первая                      | -   | - | -                                        | -    | -                          | - |
| Вторая                      | -   | - | -                                        | -    | -                          | - |
| Третья                      | -   | - | 300 кВт                                  | 100% | -                          | - |

5. Абонент и Энергоснабжающая организация обязуются установить, указанные в настоящем акте, содержать в исправности и эксплуатировать в соответствии с ПТЭ, ПЭЭП ПТБ.

### ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

С указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

РУ-0,4 КТП - 6/0,4- 2х400кВА ООО "ПК-ЭНЕРГО" по адресу:  
г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 20



ИП Доронина Т.В.

Семейно досуговый центр: г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 20

Примечание: Эл. Сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены красным цветом, Абонента синим цветом.

Подписи  
Энергоснабжающая организация

Ручко

« 6 »  
М.П.



Абонент

Доронина Т.В.

М.П.

20 г.



КОПИЯ ВЕРНА  
Оригинал находится

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
РУЧКО В.Б.



УТВЕРЖДАЮ:

ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Ген. директор

Ручко П.Б.



«20» января 2015 г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «СтройЮгСервис»

Директор

Ерасов В.Г.

«25» января 2015 г.

М.П.

### АКТ

*разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной  
ответственности сторон*

Настоящий акт составлен представителем Энергоснабжающей организации  
ген. директором ООО «ПК-ЭНЕРГО» Ручко П.Б.  
и представителем Абонента директором ООО «СтройЮгСервис»  
Ерасовым В.Г.

в том что

1. Граница балансовой принадлежности эл. сетей (граница раздела) между Абонентом и  
Энергоснабжающей организацией устанавливается на:  
кабельных наконечниках во РУ 0,4кВ КТП 6/0,4кВ 320кВА ООО «ПК-ЭНЕРГО» по адресу:  
г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 37/ ул. 4-я Линия, 1  
(указать точное наименование коммутационного аппарата, присоединения, линии, в/ст., опоры и т.п.)

2. Границы эксплуатационной ответственности сторон устанавливаются на:  
кабельных наконечниках во РУ 0,4кВ КТП 6/0,4кВ 320кВА ООО «ПК-ЭНЕРГО» по адресу:  
г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 37/ ул. 4-я Линия, 1  
(указать точное наименование коммутационного аппарата, присоединения, линии, в/ст., опоры и т.п.)

3. Расчетные приборы учета установлены \_\_\_\_\_

на границе раздела

(указать на границе раздела или нет)

Протяженность и сечение воздушных или кабельных линий, находящихся на балансе  
потребителя и расположенных между границей и местом установки расчетных приборов учета



КОПИЯ ВЕРНА  
Оригинал находится

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
РУЧКО П.Б.

Мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе Абонента и установленных между границей раздела и местом установки приборов учета


4. Составление схемы питания категорийности электроприемников в отношении надежности электроснабжения

| Категория электроприемников |     |   | Электроприемники, схема питания которых: |     |                            |   |
|-----------------------------|-----|---|------------------------------------------|-----|----------------------------|---|
|                             |     |   | соответствует категории                  |     | не соответствует категории |   |
| Особая группа:              | кВт | % | кВт                                      | %   | кВт                        | % |
| Первая                      | -   | - | -                                        | -   | -                          | - |
| Вторая                      | -   | - | -                                        | -   | -                          | - |
| Третья                      | -   | - | -                                        | 100 | -                          | - |

5. Абонент и Энергоснабжающая организация обязуются установить, указанные в настоящем акте, содержать в исправности и эксплуатировать в соответствии с ПТЭ, ПЭЭЛ и ПТБ.

### ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

С указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

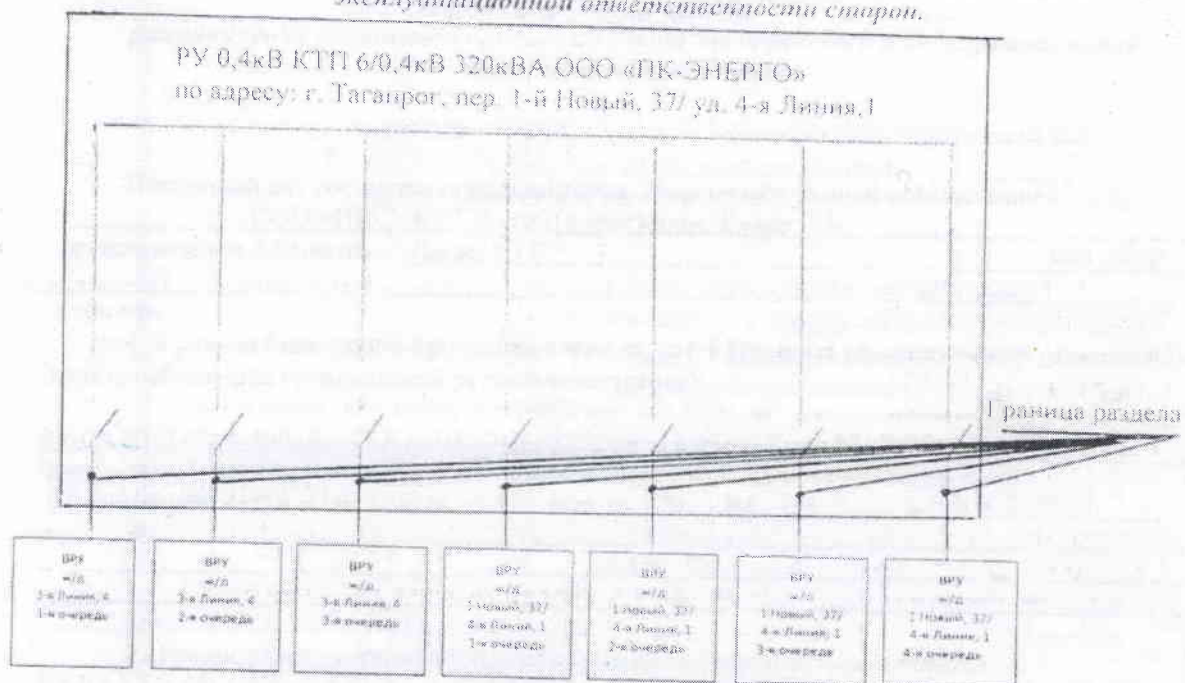

Примечание: Эл. Сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены красным цветом. Абонента синим цветом.

Подписи:

Энергоснабжающая организация

Абонент



КОПИЯ ВЕРНА  
Оригинал находится

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Ручко П. В.



УТВЕРЖДАЮ:

ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Ген. директор

Ручко П.Б.



20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Ларин Ю.В.

*[Signature]*

«\_\_»

20\_\_ г.

М.П.

АКТ

разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон

Настоящий акт составлен представителем Энергоснабжающей организации

ООО «ПК-ЭНЕРГО» ген. директором Ручко П.Б.

представителем Абонента Ларин Ю.В.

в том что

1. Граница балансовой принадлежности эл. сетей (граница раздела) между Абонентом и Энергоснабжающей организацией устанавливается на

РУ-0,4 КТП 6/0,4-400кВА ООО «ПК-ЭНЕРГО» по адресу: г. Таганрог,

(указать точное наименование коммутационного аппарата, присоединения, линии, п/ст., опоры и т.п.)

ул. Москатова 31-13, 31-2

2. Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается

РУ-0,4 КТП 6/0,4-400кВА ООО «ПК-ЭНЕРГО» по адресу: г. Таганрог

(указать точное наименование коммутационного аппарата, присоединения, линии, п/ст., опоры и т.п.)

ул. Москатова 31-13, 31-2

3. Расчетные приборы учета установлены

на границе раздела

(указать на границе раздела или нет)

Протяженность и сечение воздушных или кабельных линий, находящихся на балансе потребителя и расположенных между границей и местом установки расчетных приборов учета



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Ручко П.Б.

Мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе Абонента установленных между границей раздела и местом установки приборов учета

КТП 1х400 кВА

4. Составление схемы питания категорийности электроприемников в отношении надежности электроснабжения.

| Категория электроприемников |     |     | Электроприемники, схема питания которых: |   |                            |   |
|-----------------------------|-----|-----|------------------------------------------|---|----------------------------|---|
|                             |     |     | соответствует категории                  |   | не соответствует категории |   |
| Особая группа:              | кВт | %   | кВт                                      | % | кВт                        | % |
| Первая                      | -   | -   | -                                        | - | -                          | - |
| Вторая                      | -   | -   | -                                        | - | -                          | - |
| Третья                      | 385 | 100 | соответствует                            |   | -                          | - |

5. Абонент и Энергоснабжающая организация обязуются установки, указанные в настоящем акте, содержать в исправности и эксплуатировать в соответствии с ПТЭ, ПЭЭП ПТБ.

#### ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

С указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

РУ-0,4 КТП 6/0,4-400кВА ООО "ПК-ЭНЕРГО" по адресу:  
г. Таганрог, ул. Москатова, 31-13, 31-2

Граница раздела

ВЛ-0,4кВ

СИП 2А-4х25мм<sup>2</sup>

L-54м

ИП Ларин Ю.В.

г. Таганрог, ул. Москатова, 31-13, 31-2

Примечание: Эл. Сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены красным цветом, Абонента синим цветом.

Подписи:



Абонент





УТВЕРЖДАЮ:



УТВЕРЖДАЮ:



АКТ

*разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон*

Настоящий акт составлен представителем Энергоснабжающей организации  
ген. директором ООО «ПК-ЭНЕРГО» Ручко П.Б.  
и представителем Абонента энергетиком ООО «УК Алые Паруса» Вершининым А.Л.

1. Граница балансовой принадлежности эл. сетей (граница раздела) между Абонентом и Энергоснабжающей организацией устанавливается на \_\_\_\_\_ в том что

На кабельных наконечниках КЛ 0,4 кВ ячейки № 1 рубильника №4, ячейки № 14 рубильника №3  
РУ 0,4кВ ТП-1004 10/0,4кВ 2х1000 кВА ООО «ПК-ЭНЕРГО» по адресу: г. Таганрог, ул.  
Сызранова, 23-1  
(указать точное наименование коммутационного аппарата, присоединения, линии, п/ст., опоры и т.д.)

2. Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается на:  
На кабельных наконечниках КЛ 0,4 кВ ячейки № 1 рубильника №4, ячейки № 14 рубильника №3  
РУ 0,4кВ ТП-1004 10/0,4кВ 2х1000 кВА ООО «ПК-ЭНЕРГО» по адресу: г. Таганрог, ул.  
Сызранова, 23-1  
(указать точное наименование коммутационного аппарата, присоединения, линии, п/ст., опоры и т.д.)

3. Расчетные приборы учета установлены \_\_\_\_\_  
на границе раздела  
(указать на границе раздела или нет)

Протяженность и сечение воздушных или кабельных линий, находящихся на балансе потребителя и расположенных между границей и местом установки расчетных приборов учета



Мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе абонента и установленных между границей раздела и местом установки приборов учета

4. Составление схемы питания категорийности электроприемников в отношении надежности электроснабжения.


| Категория электроприемников |     |   | Электроприемники, схема питания которых: |     |                            |   |
|-----------------------------|-----|---|------------------------------------------|-----|----------------------------|---|
|                             |     |   | соответствует категории                  |     | не соответствует категории |   |
| Особая группа:              | кВт | % | кВт                                      | %   | кВт                        | % |
| Первая                      | -   | - | -                                        | -   | -                          | - |
| Вторая                      | -   | - | -                                        | -   | -                          | - |
| Третья                      | -   | - | -                                        | 100 | -                          | - |

5. Абонент и Энергоснабжающая организация обязуются установки, указанные в настоящем акте, содержать в исправности и эксплуатировать в соответствии с ПТЭ, ПЭЭП и ПТБ.

### ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

С указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

РУ 0,4кВ ТП 10/0,4кВ 2х1000 кВА ООО «ПК-ЭНЕРГО»  
по адресу: г. Таганрог, ул. Сызранова, 23-1.

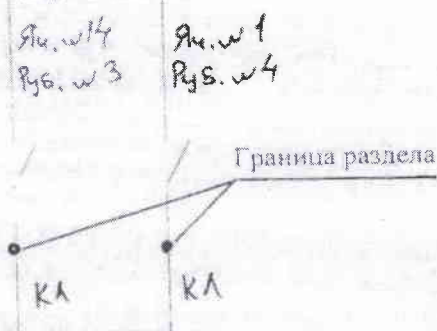

ООО «УК Алые Паруса»  
г. Таганрог, ул. Сызранова, 23-1 (1 этап)

Примечание: Эл. Сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены красным цветом, Абонента синим цветом.

Подписи:  
Энергоснабжающая организация



20\_\_ г.

Абонент



20\_\_ г.



КОПИЯ ВЕРНА  
Экз. оригинал находится

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Ручко П. Б.



УТВЕРЖАЮ:


ООО «ПК-ЭНЕРГО»  
Ген. директор  
Ручко П.Б.



М.П.

УТВЕРЖАЮ:

ООО «УК РЭН «Профессионал»  
Директор  
Алимов С.В.



М.П.

### АКТ

о разграничении балансовой принадлежности электрических и эксплуатационной ответственности сторон

Настоящий акт составлен представителями Энергоснабжающей организации (ген. директором ООО «ПК-ЭНЕРГО» Ручко П.Б.) и представителем Абонента (директором ООО «УК РЭН «Профессионал» Алимовым С.В.)

в том что:

1. Граница балансовой принадлежности объектов граница раздела между Абонентом и Энергоснабжающей организацией устанавливается по:

кабелям-патентовидных КЛ 0,4 кВ ВРУ 0,4кВ ООО «УК РЭН «Профессионал» по адресу: г. Таганрог, ул. С. Панаева 202 в (далее, по мере возникновения обстоятельств, связанных с применением, изменением, ремонтом, заменой, авариями и т.д.)

2. Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается по: кабелям-патентовидных КЛ 0,4 кВ ВРУ 0,4кВ ООО «УК РЭН «Профессионал» по адресу: г. Таганрог, ул. С. Панаева 202 в (далее, по мере возникновения обстоятельств, связанных с применением, изменением, ремонтом, заменой, авариями и т.д.)

3. Расчетные приборы учета устанавливаются:

на в/в границе раздела (состоящий из одного расчетного места)

Протяженность и состояние воздушных и кабельных линий, находящихся на балансе потребителя, и расстояние между границей и местом установки расчетных приборов учета

Мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе Абонента и установленная между границей раздела и местом установки приборов учета



КОПИЯ ВЕРНА  
Оригинал находится

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
РУЧКО П.Б.

4. Составление схемы питания категорийности электрореземников в соответствии с требованиями электроснабжения:


| Категории электрореземников |     | Электрореземники, схема питания которых соответствует категории |     | не соответствует категории |     |
|-----------------------------|-----|-----------------------------------------------------------------|-----|----------------------------|-----|
| Особый                      | кВт | кВт                                                             | кВт | кВт                        | кВт |
| Первая                      |     |                                                                 |     |                            |     |
| Вторая                      |     |                                                                 |     |                            |     |
| Третья                      |     |                                                                 |     |                            |     |

5. Абонент и Энергоснабжающая организация обязуются устанавливать, указанные в настоящем акте, со держать в исправности и эксплуатировать, в соответствии с ПТЭ, ПУЭ и ППБ

**ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА**

С указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.


ПН-100/4 10/0,4кВ ячейки № 10, ячейки № 2 РУ 0,4кВ КЛ 0,4кВ по адресу: г. Таганрог, ул. Сатрапия, 23-1

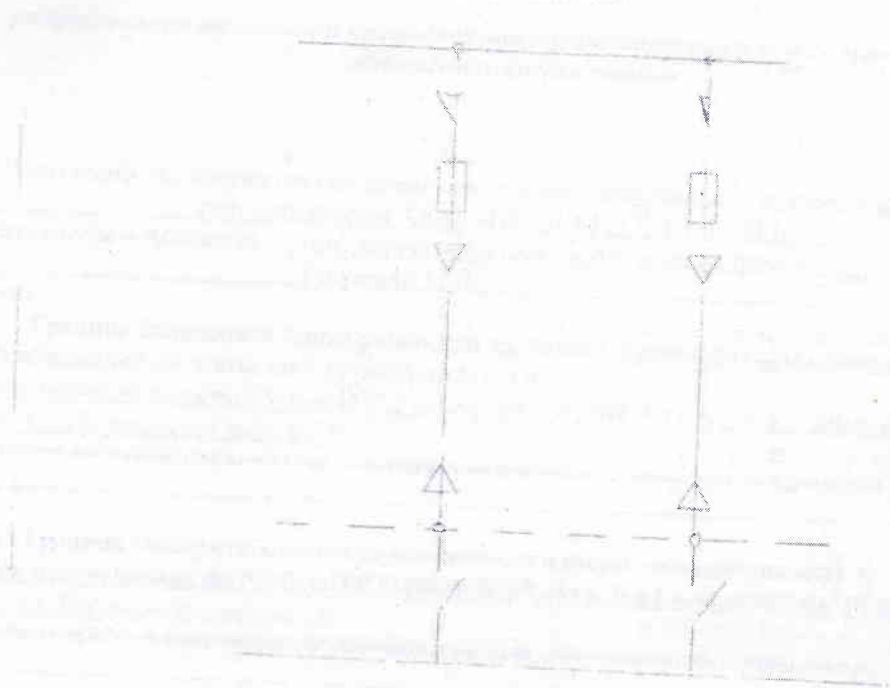

РУ 0,4 кВ ООО «УК РЭН «Профессионал» по адресу: г. С. Шко 202 а

Примечание: Эл. Сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены зеленым цветом. Абоненту красным цветом.

Подпись: \_\_\_\_\_

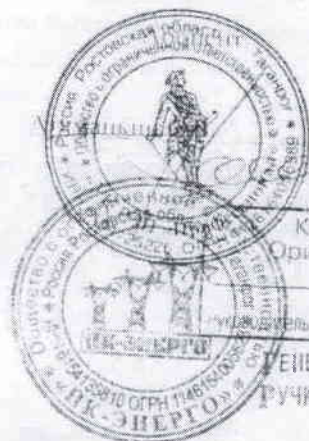

КОПИЯ ВЕРНА  
Оригинал находится

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Гучко И.Б.



УТВЕРЖДАЮ:

ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Ген. директор

Ручко П.Б.

« » 20\_\_ г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Магистраль плюс»

Ген. директор

Гриценко М.В.



20\_\_ г.

М.П.

## АКТ

разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной  
ответственности сторон

Настоящий акт составлен представителем Энергоснабжающей организации  
ген. директором ООО «ПК-ЭНЕРГО» Ручко П.Б.  
и представителем Абонента ген. директором ООО «Магистраль плюс»  
Гриценко М.В.

в том что

1. Граница балансовой принадлежности эл. сетей (граница раздела) между Абонентом и  
Энергоснабжающей организацией устанавливается на:  
кабельных наконечниках во РУ 0,4кВ КТП 10/0,4кВ 2х630кВА ООО «ПК-ЭНЕРГО» по адресу: г.  
Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 39  
(указать точное наименование коммутаци. аппарата, присоединения, линии, в/ст., опоры и т.п.)


2. Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается на:  
кабельных наконечниках во РУ 0,4кВ КТП 10/0,4кВ 2х630кВА ООО «ПК-ЭНЕРГО» по адресу: г.  
Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 39  
(указать точное наименование коммутаци. аппарата, присоединения, линии, в/ст., опоры и т.п.)

3. Расчетные приборы учета установлены

на границе раздела

(указать: на границе раздела или нет)

Протяженность и сечение воздушных или кабельных линий, находящихся на балансе  
потребителя и расположенных между границей и местом установки расчетных приборов учета

КОПИЯ ВЕРНА  
Оригинал находится:ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Ручко П.Б.

Мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе Абонента и установленных между границей раздела и местом установки приборов учета

4. Составление схемы питания категорийности электроприемников в отношении надежности электроснабжения.


| Категория электроприемников |     |   | Электроприемники, схема питания которых: |     |                            |   |
|-----------------------------|-----|---|------------------------------------------|-----|----------------------------|---|
|                             |     |   | соответствует категории                  |     | не соответствует категории |   |
| Особая группа:              | кВт | % | кВт                                      | %   | кВт                        | % |
| Первая                      | -   | - | -                                        | -   | -                          | - |
| Вторая                      | -   | - | -                                        | -   | -                          | - |
| Третья                      | -   | - | -                                        | 100 | -                          | - |

5. Абонент и Энергоснабжающая организация обязуются установить, указанные в настоящем акте, содержать в исправности и эксплуатировать в соответствии с ПТЭ, ПЭЭП и ПТБ.

### ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

С указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

РУ 0,4кВ КТП 10/0,4кВ 2х630кВА ООО «ПК-ЭНЕРГО»  
по адресу: г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 39

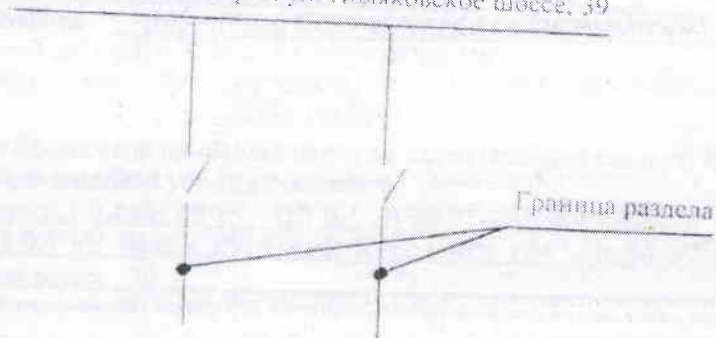

ООО «Магистраль плюс»  
по адресу:  
г. Таганрог, ул. Поляковское шоссе, 39

Примечание: Эл. Сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены красным цветом. Абонента синим цветом.

Подписи:  
Энергоснабжающая организация

Ручко П.Б.

« » 20 г.  
М.П.

Абонент

Гриценко М.В.

« » 20 г.  
М.П.

КОПИЯ, ВЕРНА  
Оригинал находится  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Ручко П.Б.



УТВЕРЖДАЮ:

ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Генеральный директор



20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «ЭКСПРЕСС-ТЕРМИНАЛ»

Директор

Бородин Г.



20\_\_ г.

М.П.

### АКТ

разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной  
ответственности сторон

Настоящий акт составлен представителем Энергоснабжающей организации  
Генеральным директором ООО «ПК-ЭНЕРГО» Ручко П.Б.  
и представителем Абонента Директором ООО «ЭКСПРЕСС-ТЕРМИНАЛ» Бородиным Г.А.

в том, что

1. Граница балансовой принадлежности эл. сетей (граница раздела) между Абонентом  
и Энергоснабжающей организацией устанавливается на:  
кабельных наконечниках ВЛ 0,4 кВ № 1; ВЛ 0,4 кВ № 2; ВЛ 0,4 кВ № 3; ВЛ 0,4 кВ № 4;  
ВЛ 0,4 кВ № 5; ВЛ 0,4 кВ № 6 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ «Полимерпром» по адресу:  
г. Таганрог, Поляковское шоссе, 20

(указать точное наименование коммутац. аппарата, присоединения, линии, п/ст., опоры и т.п.)

2. Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается на:  
кабельных наконечниках ВЛ 0,4 кВ № 1; ВЛ 0,4 кВ № 2; ВЛ 0,4 кВ № 3; ВЛ 0,4 кВ № 4;  
ВЛ 0,4 кВ № 5; ВЛ 0,4 кВ № 6 РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ «Полимерпром» по адресу:  
г. Таганрог, Поляковское шоссе, 20

(указать точное наименование коммутац. аппарата, присоединения, линии, п/ст., опоры и т.п.)

3. Расчетные приборы учета установлены \_\_\_\_\_

не на границе раздела

(указать на границе раздела или нет)

Протяженность и сечение воздушных или кабельных линий, находящихся на балансе  
потребителя и расположенных между границей и местом установки расчетных приборов учета

Мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе Абонента и установленных  
между границей раздела и местом установки приборов учета



КОПИЯ ВЕРНА

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
РУЧКО П.Б.


4. Составление схемы питания категорийности электроприемников в отношении надежности электроснабжения.

| Категория электроприемников |     |   | Электроприемники, схема питания которых: |     |                            |   |
|-----------------------------|-----|---|------------------------------------------|-----|----------------------------|---|
|                             |     |   | соответствует категории                  |     | не соответствует категории |   |
| Особая группа:              | кВт | % | кВт                                      | %   | кВт                        | % |
| Первая                      | -   | - | -                                        | -   | -                          | - |
| Вторая                      | -   | - | -                                        | -   | -                          | - |
| Третья                      | -   | - | 422                                      | 100 | -                          | - |

5. Абонент и Энергоснабжающая организация обязуются установки, указанные в настоящем акте, содержать в исправности и эксплуатировать в соответствии с ПТЭ, ПЭЭП и ПТБ.

**ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА**  
с указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон

РУ 0,4 кВ КТП «Полимерпром»

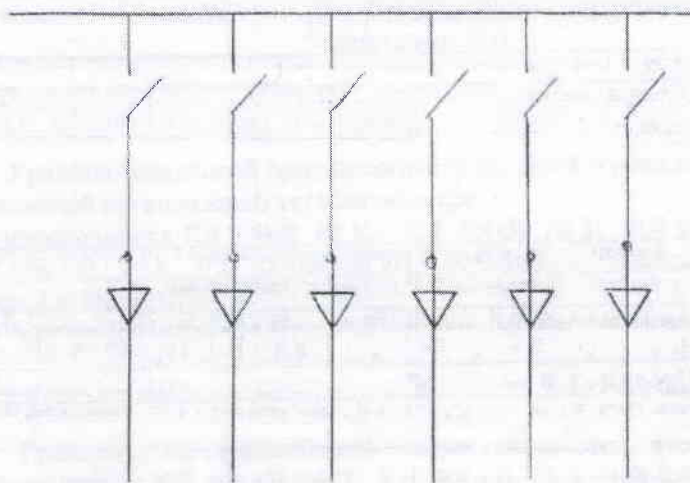

ООО «ЭКСПРЕСС-ТЕМИНАЛ»

Примечание: Эл. сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены красным цветом, Абонента зеленым цветом.

Подписи:  
Энергоснабжающая организация



20 г.

Абоненту  
Бородин  
« » г.  
М.П.



КОПИЯ ВЕРНА  
Оригинал находится

Генеральный директор  
Ручко П. Б.



УТВЕРЖДАЮ:

ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Генеральный директор

Ручко П.Б.



20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «Звезда-Стрела»

Генеральный директор

Масленский В.В.



20\_\_ г.

М.П.

### АКТ

*разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон*

Настоящий акт составлен представителем Энергоснабжающей организации

Генеральным директором ООО «ПК-ЭНЕРГО» Ручко П.Б.

и представителем Абонента

Генеральным директором ООО «Звезда-Стрела»

Масленским В.В.

в том, что

1. Граница балансовой принадлежности эл. сетей (граница раздела) между Абонентом и Энергоснабжающей организацией устанавливается:  
на кабельных наконечниках КЛ 0,4кВ № 1; КЛ 0,4кВ № 3; КЛ 0,4кВ № 4; КЛ 0,4кВ № 8;  
КЛ 0,4кВ № 9 в РУ 0,4кВ КТП 10/0,4кВ «Звезда-Стрела»-2 по адресу:  
г. Таганрог, пер. 1-й Новый, 26

(указать точное наименование коммутационного аппарата, присоединения, линии, п/ст., опоры и т.п.)

2. Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается на:  
кабельных наконечниках КЛ 0,4 кВ № 1; КЛ 0,4 кВ № 3; КЛ 0,4 кВ № 4; КЛ 0,4 кВ № 8;  
КЛ 0,4 кВ № 9 в РУ 0,4 кВ КТП 10/0,4 кВ «Звезда-Стрела»-2 по адресу: г. Таганрог,  
пер. 1-й Новый, 26

(указать точное наименование коммутационного аппарата, присоединения, линии, п/ст., опоры и т.п.)

3. Расчетные приборы учета установлены

на границе раздела

(указать на границе раздела или нет)

Протяженность и сечение воздушных или кабельных линий, находящихся на балансе потребителя и расположенных между границей и местом установки расчетных приборов учета

Мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе Абонента и установленных между границей раздела и местом установки приборов учета



КОПИЯ ВЕРНА

оригинал находится

Генеральный директор

Ручко П.Б.




4. Составление схемы питания категоричности электроприемников и надежности электроснабжения.

| Категория электроприемников |     |   | Электроприемники, схема питания которых |     |                            |   |
|-----------------------------|-----|---|-----------------------------------------|-----|----------------------------|---|
|                             |     |   | соответствует категории                 |     | не соответствует категории |   |
| Особая группа:              | кВт | % | кВт                                     | %   | кВт                        | % |
| Первая                      | -   | - | -                                       | -   | -                          | - |
| Вторая                      | -   | - | -                                       | -   | -                          | - |
| Третья                      | -   | - | 600                                     | 100 | -                          | - |

5. Абонент и Энергоснабжающая организация обязуются устанавливать, указанные в настоящем акте, содержать в исправности и эксплуатировать в соответствии с ПТЭ, ПЭЭП и ПТБ.

**ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА**  
с указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон

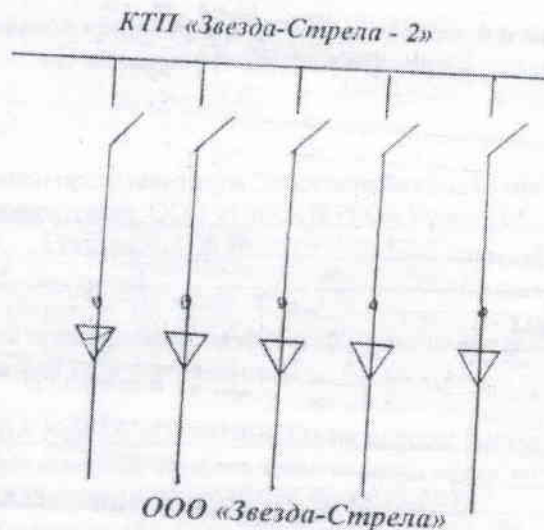

Примечание: Эл. сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены красным цветом, Абонента зеленым цветом.

Подписи:

Энергоснабжающая организация



Абонент



РЕПЕРАЖНЫЙ ДИРЕКТОР



УТВЕРЖДАЮ:

ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Ген. директор

Ручко П.Б.



20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

Гребенюк А.В.

«\_\_» \_\_\_\_\_ 20\_\_ г.

М.П.

АКТ

*разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон*

Настоящий акт составлен представителем Энергоснабжающей организации  
ген. директором ООО «ПК-ЭНЕРГО» Ручко П.Б.  
и представителем Абонента Гребенюком А.В.

в том что

1. Граница балансовой принадлежности эл. сетей (граница раздела) между Абонентом и Энергоснабжающей организацией устанавливается на

РУ 0,4кВ КТП 10/0,4кВ 630кВА №685А «ПК-ЭНЕРГО» по адресу: Ростовская обл.,

(указать точное наименование коммутационного аппарата, присоединения, линии, п/ст., опоры и т.п.)

Неклиновский район, 62км а/д Ростов-Таганрог (61:26:0600015:507)

2. Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается на:

РУ 0,4кВ КТП 10/0,4кВ 630кВА №685А «ПК-ЭНЕРГО» по адресу: Ростовская обл.,

(указать точное наименование коммутационного аппарата, присоединения, линии, п/ст., опоры и т.п.)

Неклиновский район, 62км а/д Ростов-Таганрог (61:26:0600015:507)

3. Расчетные приборы учета установлены

на границе раздела

(указать на границе раздела или нет)

Протяженность и сечение воздушных или кабельных линий, находящихся на балансе потребителя и расположенных между границей и местом установки расчетных приборов учета



КОПИЯ ВЕРНА  
Оригинал находится

Генеральный директор  
Ручко П.Б.

Мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе Абонента и установленных между границей раздела и местом установки приборов учета

КТП 630 кВА

4. Составление схемы питания категорийности электроприемников в отношении надежности электроснабжения.

| Категория электроприемников |     |   | Электроприемники, схема питания которых: |     |                            |   |
|-----------------------------|-----|---|------------------------------------------|-----|----------------------------|---|
|                             |     |   | соответствует категории                  |     | не соответствует категории |   |
| Особая группа:              | кВт | % | кВт                                      | %   | кВт                        | % |
| Первая                      | -   | - | -                                        | -   | -                          | - |
| Вторая                      | -   | - | -                                        | -   | -                          | - |
| Третья                      | -   | - | 350                                      | 100 | -                          | - |

5. Абонент и Энергоснабжающая организация обязуются установить, указанные в настоящем акте, содержать в исправности и эксплуатировать в соответствии с ПТЭ, ПЭЭП и ПТБ.

#### ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

С указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

РУ-0,4 КТП - 10/0,4- 630кВА №685А ООО "ПК-ЭНЕРГО"  
по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район, 62км  
а/д Ростов-Таганрог (61.26.0600015.507)

Граница раздела

ИП Гребенюк А.В.  
два двухэтажных административных здания

Примечание: Эл. Сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены красным цветом, Абонента синим цветом.

Подписи:

Энергоснабжающая организация



20\_\_ г.

Абонент

Гребенюк А.В.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Ручко П.Е.



УТВЕРЖДАЮ:

ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Ген. директор

Ручко П.Б.



20\_\_ г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «АЗОВКУРОРТСЕРВИС»

Директор

Тиращуян Х.В.

«\_\_»

20\_\_ г.

М.П.

АКТ

разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной  
ответственности сторон

Настоящий акт составлен представителем Энергоснабжающей организации

ген. директором ООО «ПК-ЭНЕРГО» Ручко П.Б.

и представителем Абонента директором ООО «АЗОВКУРОРТСЕРВИС»

Тиращуяном Х.В.

в том что

1. Граница балансовой принадлежности эл. сетей (граница раздела) между Абонентом и Энергоснабжающей организацией устанавливается на

кабельных наконечниках во РУ 0,4кВ КТП №282А 10/0,4кВ 100кВА «ПК-ЭНЕРГО» по адресу:  
Ростовская обл., Неклиновский район, п. Приморья, ул. Ленина 181/1

(указать точное наименование коммутационного аппарата, присоединения, линии, в/ст., опоры и т.п.)

Ответственность за состояние контактов на границе раздела несет энергоснабжающая организация

2. Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается на:

кабельных наконечниках во РУ 0,4кВ КТП №282А 10/0,4кВ 100кВА «ПК-ЭНЕРГО» по адресу:  
Ростовская обл., Неклиновский район, п. Приморья, ул. Ленина 181/1

(указать точное наименование коммутационного аппарата, присоединения, линии, в/ст., опоры и т.п.)

Ответственность за состояние контактов на границе раздела несет энергоснабжающая организация

3. Расчетные приборы учета установлены \_\_\_\_\_

на границе раздела

(указать, на границе раздела или нет)

Протяженность и сечение воздушных или кабельных линий, находящихся на балансе потребителя и расположенных между границей и местом установки расчетных приборов учета



Мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе Абонента и установленных между границей раздела и местом установки приборов учета

4. Составление схемы питания категорийности электроприемников в отношении надежности электроснабжения.


| Категория электроприемников |     |   | Электроприемники, схема питания которых: |     |                            |   |
|-----------------------------|-----|---|------------------------------------------|-----|----------------------------|---|
|                             |     |   | соответствует категории                  |     | не соответствует категории |   |
| Особая группа:              | кВт | % | кВт                                      | %   | кВт                        | % |
| Первая                      | -   | - | -                                        | -   | -                          | - |
| Вторая                      | -   | - | -                                        | -   | -                          | - |
| Третья                      | -   | - | -                                        | 100 | -                          | - |

5. Абонент и Энергоснабжающая организация обязуются установки, указанные в настоящем акте, содержать в исправности и эксплуатировать в соответствии с ПТЭ, ПЭЭП и ПТБ.

**ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА**

С указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

РУ 0,4кВ КТП №282А 10/0,4кВ 100кВА ООО «ПК-ЭНЕРГО»  
по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район,  
п. Приморка, ул. Ленина 181/1

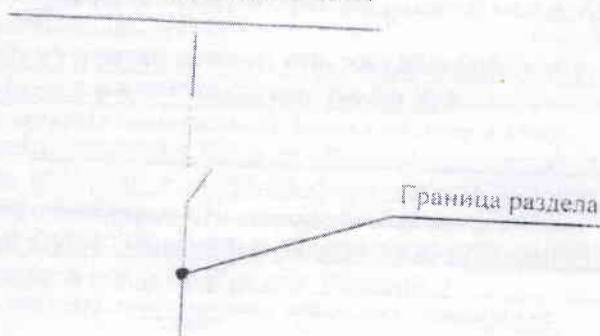

ООО «АЗОВКУРОРТСЕРВИС»  
по адресу:  
Ростовская обл., Неклиновский район,  
п. Приморка, ул. Ленина 181/1

Примечание: Эл. Сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены красным цветом, Абонента синим цветом.

Подписи:  
Энергоснабжающая организация  
Ручко П.Б.  
«ПК-ЭНЕРГО»  
МЭП  
20\_\_ г.

Абонент  
Тирацун Х.В.  
КОПИЯ ВЕРНА  
Оригинал находится  
20\_\_ г.  
Руководитель  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Ручко П.Б.



УТВЕРЖДАЮ:

ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Ген. директор

Ручко П.Б.

УТВЕРЖДАЮ:

ИП Костенко О.А.



20\_\_ г.



20\_\_ г.

АКТ

*разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон*

Настоящий акт составлен представителем Энергоснабжающей организации  
гл. инженером ООО «ПК-ЭНЕРГО» Скобцовым И.М.  
и представителем Абонента Костенко О.А.

в том что

1. Граница балансовой принадлежности эл. сетей (граница раздела) между Абонентом и Энергоснабжающей организацией устанавливается на:  
кабельных наконечниках во РУ 0,4кВ КТП №340 10/0,4кВ 630кВА ООО «ПК-ЭНЕРГО» по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Самбек пер. Веселый, 1  
(указать точное наименование коммутационного аппарата, присоединения, линии, п/ст., опоры и т.п.)

2. Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается на:  
кабельных наконечниках во РУ 0,4кВ КТП №340 10/0,4кВ 630кВА ООО «ПК-ЭНЕРГО» по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Самбек пер. Веселый, 1  
(указать точное наименование коммутационного аппарата, присоединения, линии, п/ст., опоры и т.п.)

3. Расчетные приборы учета установлены

на границе раздела

(указать на границе раздела или нет)

Протяженность и сечение воздушных или кабельных линий, находящихся на балансе потребителя и расположенных между границей и местом установки расчетных приборов учета



КОПИЯ ВЕРНА  
Оригинал находится

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Ручко П.Б.

Мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе Абонента и установленных между границей раздела и местом установки приборов учета

4. Составление схемы питания категоричности электроприемников в отношении надежности электроснабжения.


| Категория электроприемников |     |   | Электроприемники, схема питания которых: |       |                            |   |
|-----------------------------|-----|---|------------------------------------------|-------|----------------------------|---|
|                             |     |   | соответствует категории                  |       | не соответствует категории |   |
| Особая группа:              | кВт | % | кВт                                      | %     | кВт                        | % |
| Первая                      | -   | - | -                                        | -     | -                          | - |
| Вторая                      | -   | - | -                                        | -     | -                          | - |
| Третья                      | -   | - | -                                        | 100 % | -                          | - |

5. Абонент и Энергоснабжающая организация обязуются установить, указанные в настоящем акте, содержать в исправности и эксплуатировать в соответствии с ПТЭ, ПЭЭП и ПТБ.

### ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

С указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

РУ 0,4кВ КТП 340 10/0,4кВ 630кВА ООО «ПК-ЭНЕРГО»  
по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Самбек пер. Веселый, 1

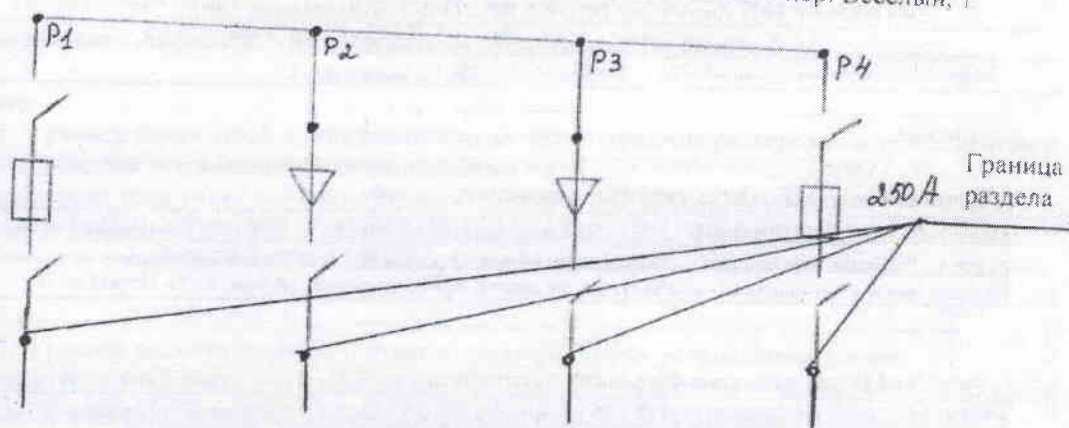

ИП Костенко О.А.

по адресу: Ростовская область, Неклиновский р-н, с. Самбек пер. Веселый, 1

Примечание: Эл. Сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены красным цветом, Абонента синим цветом.

Подписи:

Энергоснабжающая организация

Абонент

Скобцов И.М.

*[Signature]*

20\_\_ г.




20\_\_ г.



ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Ручко П.Б.



УТВЕРЖДАЮ:

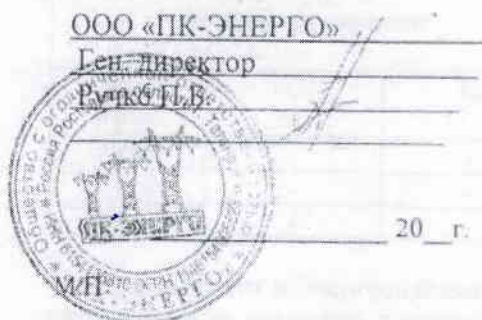

УТВЕРЖДАЮ:



*разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон*

Настоящий акт составлен представителем Энергоснабжающей организации  
ген. директором ООО «ПК-ЭНЕРГО» Ручко П.Б.  
и представителем Абонента председателем правления ДНТ Дачное-2  
Головенко Л.А.

в том что

1. Граница балансовой принадлежности эл. сетей (граница раздела) между Абонентом и Энергоснабжающей организацией устанавливается на  
трансформаторах тока учета в сторону линии РУ 0,4кВ КТП 10/0,4кВ 400кВА №334 ООО «ПК-ЭНЕРГО» по адресу: г. Таганрог, Северо-Западное шоссе, 3, ДНТ Дачное-2  
(указать точное наименование коммутац. аппарата, присоединения, линии, в/ст., опоры и т.п.)

2. Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается на:  
трансформаторах тока учета в сторону линии РУ 0,4кВ КТП 10/0,4кВ 400кВА №334 ООО «ПК-ЭНЕРГО» по адресу: г. Таганрог, Северо-Западное шоссе, 3, ДНТ Дачное-2  
(указать точное наименование коммутац. аппарата, присоединения, линии, в/ст., опоры и т.п.)

3. Расчетные приборы учета установлены \_\_\_\_\_  
на границе раздела  
(указать на границе раздела или нет)

Протяженность и сечение воздушных или кабельных линий, находящихся на балансе потребителя и расположенных между границей и местом установки расчетных приборов учета

Мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе Абонента установленных между границей раздела и местом установки приборов учета



Оригинал находится  
Руководитель  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Ручко П.Б.

4. Составление схемы питания категорийности электроприемников в отношении надежности электроснабжения.

| Категория электроприемников |     |   | Электроприемники, схема питания которых: |     |                            |   |
|-----------------------------|-----|---|------------------------------------------|-----|----------------------------|---|
|                             |     |   | соответствует категории                  |     | не соответствует категории |   |
| Особая группа:              | кВт | % | кВт                                      | %   | кВт                        | % |
| Первая                      | -   | - | -                                        | -   | -                          | - |
| Вторая                      | -   | - | -                                        | -   | -                          | - |
| Третья                      | -   | - | -                                        | 100 | -                          | - |

5. Абонент и Энергоснабжающая организация обязуются установки, указанные в настоящем акте, содержать в исправности и эксплуатировать в соответствии с ПТЭ, ПЭЭП и ПТБ.

### ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

С указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

РУ 0,4кВ КТП 10/0,4кВ 400 кВА № 334 ООО «ПК-ЭНЕРГО»  
по адресу: г. Таганрог, Северо-Западное шоссе, 3



Примечание: Эл. Сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены красным цветом, Абонента синим цветом.

Подписи:  
Энергоснабжающая организация



20\_\_г.

Абонент



Л.А.

20\_\_г.

КОПИЯ ВЕРНА  
Оригинал находится

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
РУЧКО В.Б.



УТВЕРЖДАЮ:



«16» 10 2017г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:



ДНТ «Луч»  
Председатель правления  
Основин В.А.

«10» 10 2017г.

М.П.

### АКТ

разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон

Настоящий акт составлен представителем Энергоснабжающей организации ген. директором ООО «ПК-ЭНЕРГО» Ручко П.Б. и представителем Абонента председателем правления ДНТ «Луч» Основин В.А. в том что

1. Граница балансовой принадлежности эл. сетей (граница раздела) между Абонентом и Энергоснабжающей организацией устанавливается на

Кабельных наконечниках ВЛ 0.4кВ ДНТ «Луч» в РУ 0.4кВ КТП № 334-А по адресу: г. Таганрог, Северо-Западное шоссе, 3, ДНТ Дачное-2  
(указать точное наименование коммутат. аппарата, присоединения, линии, в/ст., опоры и т.п.)

2. Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается на: кабельных наконечниках ВЛ 0.4 кВ ДНТ «Луч» в РУ 0.4 кВ КТП № 334-А по адресу: г. Таганрог, Северо-Западное шоссе, 3, ДНТ Дачное-2  
(указать точное наименование коммутат. аппарата, присоединения, линии, в/ст., опоры и т.п.)

3. Расчетные приборы учета установлены на границе раздела  
(указать на границе раздела или нет)

Протяженность и сечение воздушных или кабельных линий, находящихся на балансе потребителя и расположенных между границей и местом установки расчетных приборов учета



КОПИЯ ВЕРНА  
Оригинал находится

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Ручко П.Б.

мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе Абонента и установленных между границей раздела и местом установки приборов учета

4. Составление схемы питания категорийности электроприемников в отношении надежности электроснабжения.


| Категория электроприемников |     |     | Электроприемники, схема питания которых: |   |                            |   |
|-----------------------------|-----|-----|------------------------------------------|---|----------------------------|---|
|                             |     |     | соответствует категории                  |   | не соответствует категории |   |
| Особая группа:              | кВт | %   | кВт                                      | % | кВт                        | % |
| Первая                      | -   | -   | -                                        | - | -                          | - |
| Вторая                      | -   | -   | -                                        | - | -                          | - |
| Третья                      | 45  | 100 | соответствует                            |   | -                          | - |

5. Абонент и Энергоснабжающая организация обязуются установки, указанные в настоящем акте, содержать в исправности и эксплуатировать в соответствии с ПТЭ, ПЭЭП и ПТБ.

### ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

С указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

ТП10/0,4кВ №334-А ДНТ «Дачное-2»

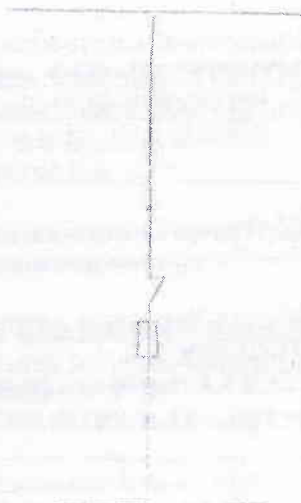

ВЛ 0,4 кВ ДНТ «Луч»

Примечание: Эл. Сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены красным цветом, Абонента синим цветом.

Подпись:  
Энергоснабжающая организация

Абонент

Ручко П.

Основин А.В.

«16» 10  
М.П.



Руководитель  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Ручко П.Б.



УТВЕРЖДАЮ:

ООО «ПК-ЭНЕРГО»

Ген. директор

Ручко П.Б.

« »

20\_\_ г.

М.П.

УТВЕРЖДАЮ:

ООО «ЦДиЮП» «Мир»

Генеральный директор

Луткова В.А.

« »

20\_\_ г.

М.П.

### АКТ

*разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной ответственности сторон*

Настоящий акт составлен представителем Энергоснабжающей организации  
ген. директором ООО «ПК-ЭНЕРГО» Ручко П.Б.  
и представителем Абонента ген. директором ООО «ЦДиЮП» «Мир»

Лутковой В.А.

в том что

1. Граница балансовой принадлежности эл. сетей (граница раздела) между Абонентом и Энергоснабжающей организацией устанавливается на

Кабельных наконечниках отходящих ВЛ 0,4 кВ во РУ 0,4кВ ЗТП 10/0,4кВ 630кВА «ПК-ЭНЕРГО»  
по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район, х. Красный десант, ул. Октябрьская 1-в  
(указать точное наименование коммутационного аппарата, присоединения, линии, в/ст., опоры и т.п.)

Ответственность за состояние контактов на границе раздела несет энергоснабжающая организация

2. Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается на:

Кабельных наконечниках отходящих ВЛ 0,4 кВ во РУ 0,4кВ ЗТП 10/0,4кВ 630кВА «ПК-ЭНЕРГО»  
по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район, х. Красный десант, ул. Октябрьская 1-в  
(указать точное наименование коммутационного аппарата, присоединения, линии, в/ст., опоры и т.п.)

Ответственность за состояние контактов на границе раздела несет энергоснабжающая организация

3. Расчетные приборы учета установлены

на границе раздела

(указать на границе раздела или нет)

Протяженность и сечение воздушных или кабельных линий, находящихся на балансе потребителя и расположенных между границей и местом установки приборов учета



КОПИЯ ВЕРНА

Оригинал находится

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Ручко П.Б.

Мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе Абонента и установленных между границей раздела и местом установки приборов учета

4. Составление схемы питания категорийности электроприемников в отношении надежности электроснабжения:


| Категория электроприемников |     |   | Электроприемники, схема питания которых: |     |                            |   |
|-----------------------------|-----|---|------------------------------------------|-----|----------------------------|---|
|                             |     |   | соответствует категории                  |     | не соответствует категории |   |
| Особая группа:              | кВт | % | кВт                                      | %   | кВт                        | % |
| Первая                      | -   | - | -                                        | -   | -                          | - |
| Вторая                      | -   | - | -                                        | -   | -                          | - |
| Третья                      | -   | - | -                                        | 100 | -                          | - |

5. Абонт и Энергоснабжающая организация обязуются установить, указанные в настоящем акте, содержать в исправности и эксплуатировать в соответствии с ПТЭ, ПЭЭП и ПТБ.

#### ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

С указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

РУ 0,4кВ ЗТП 10/0,4кВ 630 кВА ООО «ПК-ЭНЕРГО»  
по адресу: Ростовская обл., Неклиновский район,  
х. Красный десант, ул. Октябрьская 1-в

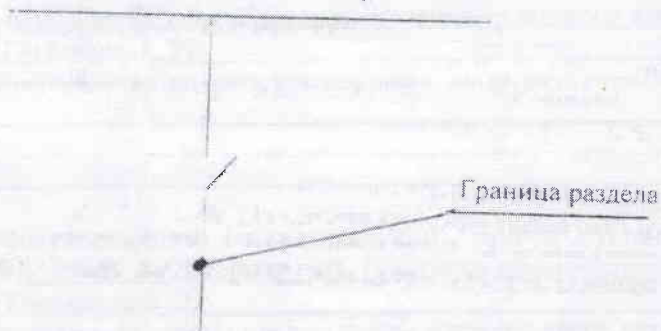

ООО «ЦДиОП» «Мир»  
по адресу:  
Ростовская обл., Неклиновский район,  
х. Красный десант, ул. Октябрьская 1-в

Примечание: Эл. Сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены красным цветом. Абонента синим цветом.

Подписи:

Энергоснабжающая организация  
Ручко П.Б.  
М.П. 20 г.

Абонт

Луткова В.А.  
КОПИЯ ВЕРНА  
Оригинал находится  
ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
РУЧКО П.Б.



УТВЕРЖДАЮ:

ООО «ПК-ЭНЕРГО»  
Генеральный директор  
Ручко П.Б.



20\_\_ г.

УТВЕРЖДАЮ:

ИП Антипов А.А.



20\_\_ г.

М.П.

АКТ

разграничения балансовой принадлежности электросетей и эксплуатационной  
ответственности сторон

Настоящий акт составлен представителем Энергоснабжающей организации  
главным инженером ООО «ПК-ЭНЕРГО» Ручко П.Б.  
и представителем Абонента Антиповым А.А.

в том, что

1. Граница балансовой принадлежности эл. сетей (граница раздела) между Абонентом  
и Энергоснабжающей организацией устанавливается:  
на кабельных наконечниках ВЛ 0,4 во ВРУ 0,4кВ Производственно-складского комплекса  
по адресу: г. Таганрог, пер. Гоголевский, 27

(указать точное наименование коммутац. аппарата, присоединения, линии, п/ст., опоры и т.п.)


2. Граница эксплуатационной ответственности сторон устанавливается на:  
кабельных наконечниках ВЛ 0,4кВ во ВРУ 0,4 кВ Производственно-складского комплекса  
по адресу: г. Таганрог, пер. Гоголевский, 27

(указать точное наименование коммутац. аппарата, присоединения, линии, п/ст., опоры и т.п.)

3. Расчетные приборы учета установлены \_\_\_\_\_  
на границе раздела

(указать на границе раздела или нет)

Протяженность и сечение воздушных или кабельных линий, находящихся на балансе  
потребителя и расположенных между границей и местом установки расчетных приборов учета



КОПИЯ ВЕРНА  
Оригинал находится

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Ручко П.Б.

Мощность силовых трансформаторов, находящихся на балансе Абонента и установленных между границей раздела и местом установки приборов учета

3. Составление схемы питания категорийности электроприемников в отношении надежности электроснабжения.


| Категория электроприемников |     |   | Электроприемники, схема питания которых: |     |                            |   |
|-----------------------------|-----|---|------------------------------------------|-----|----------------------------|---|
|                             |     |   | соответствует категории                  |     | не соответствует категории |   |
| Особая группа:              | кВт | % | кВт                                      | %   | кВт                        | % |
| Первая                      | -   | - | -                                        | -   | -                          | - |
| Вторая                      | -   | - | -                                        | -   | -                          | - |
| Третья                      | -   | - | 7                                        | 100 | -                          | - |

5. Абонент и Энергоснабжающая организация обязуются установки, указанные в настоящем акте, содержать в исправности и эксплуатировать в соответствии с ПТЭ, ПЭЭП и ПТБ.

### ОДНОЛИНЕЙНАЯ СХЕМА

С указанием границ балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

ООО «ПК-ЭНЕРГО»

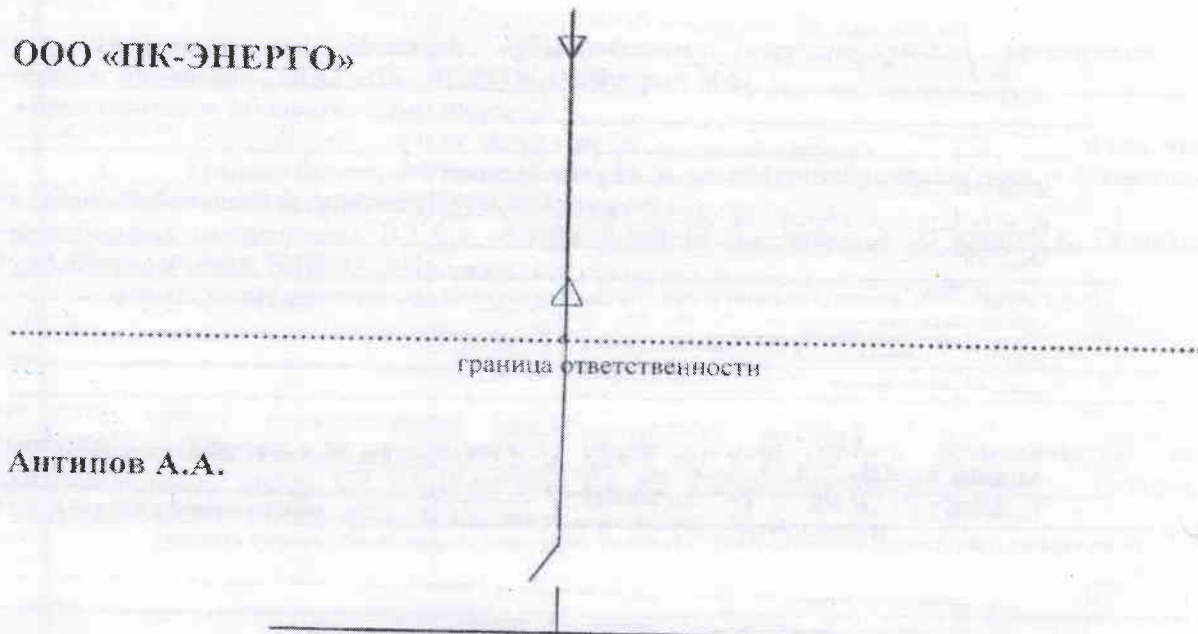

Антипов А.А.

ВРУ пер. Гоголевский, 27

Примечание: Эл. Сети, принадлежащие Энергоснабжающей организации, обозначены красным цветом, Абонента синим цветом.

Подписи:



Энергоснабжающая организация

20\_\_ г.



КОПИЯ ВЕРНА  
Оригинал находится

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР  
Гришко П.Б.